



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV INFORMATIKY

INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRIMARY SCHOOL COMPUTER NETWORK DESIGN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Dominik Soukup

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.

BRNO 2023

Zadání bakalářské práce

Ústav: Ústav informatiky
Student: **Dominik Soukup**
Vedoucí práce: **Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.**
Akademický rok: 2022/23
Studijní program: Manažerská informatika

Garant studijního programu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává bakalářskou práci s názvem:

Návrh počítačové sítě základní školy

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Analýza současného stavu
Teoretická východiska práce
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Navrhnout počítačovou síť pro základní školu.

Základní literární prameny:

DONAHUE, G. A. *Kompletní průvodce síťového experta*. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 528 s. ISBN 978-80-251-2247-1.

HORÁK, J. a M. KERŠLÁGER. *Počítačové sítě pro začínající správce*. 5. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 303 s. ISBN 978-80-251-3176-3.

JIROVSKÝ, V. *Vademecum správce sítě*. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 428 s. ISBN 80-7169-745-1.

SCHATT, S. *Počítačové sítě LAN od A do Z*. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. 378 s. ISBN 80-85623-76-5.

TRULOVE, J. *Sítě LAN: hardware, instalace a zapojení*. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 384 s. ISBN 978-80-247-2098-2.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2022/23

V Brně dne 5. 2. 2023

L. S.

Ing. Jirí Kříž, Ph.D.

garant

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

děkan

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh funkční počítačové sítě pro základní školu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Práce analyzuje současný stav sítě a na základě této analýzy navrhuje vlastní řešení. Cílem je vytvořit síť, která bude nejen funkční, ale také snadno rozšiřitelná a bude plně splňovat požadavky investora.

Klíčová slova

kabel, LAN, počítačová síť, přenosové médium, síťové prvky, topologie

Abstract

This bachelor thesis focuses on the design of a functional computer network for a primary school in Hrušovany nad Jevišovkou. The thesis analyses the current state of the network and based on this analysis proposes its own solution. The aim is to create a network that will not only be functional, but also easily expandable and will fully meet the requirements of the investor.

Keywords

cable, computer network, LAN, network elements, topology, transmission medium

Bibliografická citace

SOUKUP, Dominik. Návrh počítačové sítě na základní škole [online]. Brno, 2023 [cit. 2023-04-10]. Dostupné na: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/148699>. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky. Vedoucí práce: Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

V Brně dne 10. dubna 2023

Dominik Soukup

Podpis studenta

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Viktoru Ondrákovi, Ph.D., který mi jako vedoucí práce věnoval svůj čas, cenné rady a podnětné připomínky. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi po dobu studia předávali nové potřebné informace nutné pro vytvoření této práce. Děkuji.

OBSAH

ÚVOD.....	11
1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE	12
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA	13
2.1 Defínice počítačových sítí	19
2.2 Dělení sítí.....	19
2.2.1 Podle rozsahu	19
2.2.2 Podle metod administrace	20
2.2.3 Podle topologie	21
2.3 Síťové modely a architektury	25
2.3.1 Model ISO/OSI.....	25
2.3.2 Architektura TCP/IP	27
2.3.3 Architektura Ethernet.....	28
2.4 Aktivní prvky.....	28
2.4.1 Access Point.....	29
2.4.2 Switch	29
2.4.3 Router.....	29
2.5 Přenosové prostředí	30
2.5.1 Symetrický kabel	30
2.5.2 Optický kabel	34
2.5.3 Bezdrátový přenos	35
2.6 Kabelážní systém	35
2.6.1 Normy	36
2.6.2 Sekce kabelážního systému	37
2.6.3 Prvky kabelážního systému	38
2.6.4 Značení prvků	40
3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU.....	13
3.1 Popis školy.....	13
3.2 Základní údaje	13
3.3 Historie	14
3.4 Popis budovy	14

3.4.1	Popis místností	14
3.5	Počítačová síť	16
3.6	Hardwarové vybavení	16
3.6.1	Softwarové vybavení	16
3.6.2	Internetové připojení k síti	17
3.7	Požadavky investora	17
3.8	Shrnutí analýzy	18
4	VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ.....	43
4.1	Technologie	43
4.2	Topologie	43
4.3	Počet a umístění přípojných míst.....	43
4.4	Materiál tras	45
4.5	Kabelové trasy	46
4.5.1	Trasa A.....	47
4.5.2	Trasa B	47
4.5.3	Trasa C	48
4.5.4	Trasa D.....	49
4.6	Kabely	50
4.6.1	Horizontální sekce	50
4.6.2	Pracovní sekce	50
4.7	Spojovací prvky	51
4.7.1	Datové zásuvky	51
4.7.2	Patch panel	52
4.8	Datový rozvaděč	53
4.8.1	Příslušenství datového rozvaděče	54
4.9	System značení	55
4.9.1	Značení datových zásuvek	55
4.9.2	Značení portů patch panelu.....	56
4.9.3	Značení PatchCordů.....	56
4.10	Logické schéma	57
4.11	Aktivní prvky.....	58
4.11.1	Switch.....	58

4.11.2	Router	58
4.11.3	Access Point	59
4.12	Pokrytí wifi signálem	60
4.13	Ekonomické zhodnocení	60
ZÁVĚR	61
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	62
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	67
SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ	68
SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK	70
SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍLOH	71

ÚVOD

V dnešní době, kdy digitalizace proniká stále více do našeho života, je počítačová síť nezbytnou součástí moderního světa. Počítačová síť představuje spojení dvou nebo více počítačů a umožňuje přenos dat a komunikaci mezi nimi. Díky tomu je možné zpracovávat informace rychleji a efektivněji než kdy dříve. Počítačové sítě jsou dnes neodmyslitelnou součástí mnoha oblastí, včetně podnikání, vzdělávání a zábavy.

Úspěšná implementace počítačové sítě vyžaduje pečlivé plánování, navrhování a implementaci. Je důležité vybrat správné prvky a technologie, které budou přizpůsobeny konkrétním potřebám uživatelů a prostředí, ve kterém síť bude používána. Kvalitně postavená počítačová síť přináší mnoho výhod jako například snadné sdílení informací, zvýšení produktivity práce a zlepšení komunikace mezi lidmi.

Zvláště pro instituce, jako jsou školy, je důležité mít k dispozici funkční počítačovou síť, která umožňuje rychlé a snadné sdílení informací a komunikaci mezi učiteli a žáky. V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem počítačové sítě základní školy ve městě Hrušovany nad Jevišovkou.

V průběhu práce bude proveden rozbor současné situace a prostředí školy. Na základě této analýzy budou navrženy různé možnosti, jakým způsobem vylepšit stávající počítačovou síť a zajistit rychlou a spolehlivou komunikaci mezi učiteli a žáky. Dále bude práce zaměřena na kalkulaci nákladů navrženého řešení.

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

S problémem neexistující nebo neadekvátní počítačové sítě základní školy se často setkávají mnohé vzdělávací instituce a tato situace má mnoho negativních dopadů. Učitelé a žáci se potýkají s obtížemi při sdílení informací, komunikaci a plánování výuky, což může vést k narušení vzdělávacího procesu a frustraci učitelů i žáků.

Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální počítačovou síť pro základní školu, která bude odpovídat potřebám moderního vzdělávání a podpoří efektivní komunikaci mezi učiteli a žáky. V rámci práce bude provedena analýza stávajícího stavu školy, aby bylo možné identifikovat nedostatky současné počítačové sítě a navrhnout konkrétní řešení, které bude vhodné pro zlepšení současného stavu.

Výsledkem této bakalářské práce bude návrh optimální počítačové sítě, která bude umožňovat rychlou a spolehlivou komunikaci mezi učiteli a žáky. Navržená síť bude přizpůsobena specifickým potřebám základní školy a bude schopna podpořit efektivní vzdělávací proces.

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

V aktuální kapitole se zaměřím na analýzu školy, pro kterou budu vytvářet návrh nové počítačové sítě. Rozeberu elementární informace o škole a její historii. Následně se budu zabírat konkrétní budovou, jejím prostorovým uspořádáním, což bude základem pro vytvoření mé bakalářské práce. Následně popíšu počítačovou síť, začlením požadavky investora a shrnu celou analytickou část.

2.1 Popis školy

Základní škola Hrušovany nad Jevišovkou se nachází na Znojemsku. Školu navštěvují nejen žáci z Hrušovan nad Jevišovkou, ale také žáci, kteří do této obce dojíždí z nedalekého okolí. Škola je tvořena dvěma budovami, a to prvního stupně, kde je aktuálně 235 žáků a vyučuje se zde ročník první až pátý, a následně druhého stupně s 216 žáky, kteří navštěvují šestý až devátý. Ke škole náleží také třetí budova, která slouží jako školní jídelna pro žáky, zaměstnance a cizí strážníky. V bakalářské práci budu řešit budovu druhého stupně. Škola spolupracuje jak s místními firmami, tak se školami v blízkém okolí. K dispozici má škola 21 tříd, 3 odborné učebny, které svým vybavením odpovídají vyučovanému předmětu. Žákům a pedagogům jsou k dispozici 2 učebny informatiky, ve všech učebnách je interaktivní tabule s dataprojektorem, multimediální technika, počítač s internetovým připojením. Škola má k dispozici sportovní halu, tělocvičnu a víceúčelové hřiště.

2.2 Základní údaje

Název: Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Město Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22

Sídlo: Nádražní 461, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Právní forma: Příspěvková organizace

Telefon: +420 775 732 909; **e-mail:** zs.hrusovany@skolyjm.cz

Oficiální web: <https://www.zshrusovany.cz/>

DIČ: CZ 750 240 39; **IČO:** 750 240 39

2.3 Historie

Budova školy byla postavena roku 1788, v tu dobu měla pouze jednu učebnu a byt pro učitele. Kvůli stále přibývajícimu počtu nových uchazečů o studium z okolí Hrušovan se od té doby postupně přistavovaly další místnosti, budova se tak relativně rychle rozrůstala. Klidný vývoj školy byl přerušen vypuknutím první světové války. V době války byla škola přeměněna na záložní nemocnici. V roce 1918 byla válka ukončena, ale škola stále ještě neplnila své původní poslání. Na začátku prosince 1918 zde bylo ubytováno 120 mužů, německo-rakouských námořníků, následně československé oddíly obsadily prostory přízemí a byla zde umístěna účtárna a sklady oddílů. V květnu byly jednotky odvedeny z Hrušovan do Znojma a od konce června byla škola připravena sloužit svému původnímu účelu (SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU ZNOJMO).

2.4 Popis budovy

Budova disponuje dvěma nadzemními podlažími. Od momentu vzniku byla budova využívána pro mnoho účelů, proto byla několikrát rekonstruována. V současnosti probíhá rozsáhlá přístavba šaten a nových učeben pro výuku předmětů technického zaměření. Tyto prostory nejsou součástí mého projektu, neboť jsou řešeny dotačním programem, který návrh sítě již obsahuje. Stávající prostory šaten, tělocvičny, skladů a sociálního zařízení nebudu v dané analýze a návrhu řešit, neboť nejsou součástí plánu zasíťování.

2.4.1 Popis místností

Skladba jednotlivých pater je dána půdorysem stavby a rozčleněním jednotlivých podlaží. Místnosti budou značeny následujícím způsobem: číslo podlaží římskou číslicí / číslo místnosti arabskou číslicí. Popis prvního nadzemního podlaží bude prováděn ve směru hodinových ručiček od vstupní haly, druhé nadzemní podlaží bude popisováno ve směru hodinových ručiček od schodiště do daného podlaží viz Příloha 1.

První nadzemní podlaží

V prvním podlaží směrem vlevo od schodiště se nachází sborovna I02. Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, ale požadavek investora je umístit zde nejméně jedno přípojné místo, dle možností a dostupnosti. Místnost I03 je kmenová učebna, kde je veškeré technické vybavení k dispozici. Následují toalety pro učitele I04, které sousedí se šatnou a pracovní místností I05. Nachází se zde pouze síťová tiskárna, požadavek investora je přidání dvou přípojných míst. Místnost I06 a I07 je určena jako kancelář a pracovní místnost pedagoga. Administrativní pracovníce má k dispozici v místnosti I07 počítačovou sestavu, ale požadavek je, aby síť byla rozšířena i do místnosti I06. I08 je schodiště vedoucí do druhého nadzemního podlaží. Místnosti I09 a I10 jsou určeny jako hygienické zázemí pro žáky. Následuje místnost I11, která slouží jako šatna pro žáky u tělocvičny. Místnost I12 je samotná sportovní hala, I13 sklad nářadí pro výuku tělesné výchovy. Následují tři kmenové učebny, a to místnosti I14, I15, I17. Všechny tyto učebny jsou vybaveny veškerou potřebnou technikou, tudíž je zde nutné provést pouze rekonstrukci kabeláže. Místnost I16 je sklad učebnic. Okruh prvního nadzemního podlaží je ukončen místností I18, kde se nachází ředitelna s jedním přípojným místem. Ze všech výše jmenovaných místností je přímý vstup na chodbu, v projektu označenou I19, pouze u tělocvičny vstupujeme do prostoru označeného I11, teprve následně do chodby I19.

Druhé nadzemní podlaží

Po výstupu do druhého nadzemního podlaží směrem vlevo se nachází hygienické zázemí pro žáky II01 a II02. Následuje učebna chemie II03, je plně vybavena, a do kabinetu chemie II04 bude zavedena jedna počítačová sestava. Následuje odborná učebna informatiky II05 s plnohodnotným vybavením a kmenová učebna II06. Levou část chodby ukončuje kabinet zeměpisu II07 se vstupem na balkón. Při postupu v daném směru se nachází další tři kmenové učebny II08, II10, II11 spolu s kabinetem přírodopisu II09. Učebny jsou také vybaveny potřebným technickým zařízením. Poslední učebnou je učebna jazyků II12, kde je jedna vybavená sestava. Stejně jako v prvním nadzemním podlaží se ze všech uvedených učeben vychází přímo na chodbu II13. Ve všech uvedených učebnách se předpokládá provedení zcela nové kabeláže.

2.5 Počítačová síť

Z prostorových důvodů škola do této doby nedisponuje síťovou místností. Síť byla budována dle aktuálních potřeb a finančních možností, proto nefunguje jako uspořádaný celek. To je důvodem, proč jsou aktivní prvky rozloženy po budově s absencí jakéhokoliv systému rozložení a postupně pospojovány k hlavnímu routeru poskytovatele internetového připojení. Ve škole se nachází navržená počítačová síť dle typologie hvězdice. Stav kabeláže je vzhledem k mnohaletému provozu již nevyhovující, různorodá je také kategorizace a typ. Je zde absence síťových zásuvek, značení kabeláže, zapojení je charakterizováno jako náhodné. Není zde ani žádné pravidlo, podle které se kabeláž vede. Důsledkem toho je nemožnost sestavení schématického aktuálního stavu.

2.6 Hardwarové vybavení

V budově je k dispozici 12 počítačových sestav v různých kancelářích a třídách. V samostatné učebně informatiky je 24 žákovských sestav a jedna učitelská sestava. Ve všech učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule s dataprojektory.

V rámci svého vybavení disponuje uvedená škola třemi tiskárnami, z nichž dvě jsou určeny pro soukromé využití administrativními pracovníky, zatímco třetí je přístupná pro učitele a nachází se v rohu místnosti I05 v prvním nadzemním podlaží. Mimo tohoto škola disponuje 24 tablety, které jsou určeny pro výuku jazyků.

V počítačové učebně jsou kabely vedeny do rohu místnosti, kde se nachází nástěnný rozvaděč 10U. V něm jsou umístěny dva patch panely s 24 porty a dva switche, z nichž jeden má 24 portů a druhý 12 portů, oba od výrobce TP-Link. Pro zajištění připojení počítačů v učebnách a bezdrátové připojení jsou využity routery od výrobce TP-Link, které jsou rozmístěny v budově.

2.6.1 Softwarové vybavení

Škola využívá pouze software, u kterého jsou licence pravidelně aktuálně obnovovány. Operačním systémem je Microsoft Windows 10. Jako prohlížeč je zde používán buď Microsoft Edge, nebo Google Chrome. Nejkritičtější pracovní sestavy zabezpečuje

program Eset Antivirus a o zabezpečení ostatních sestav se stará Windows Defender. Škola pracuje s kancelářským balíkem Microsoft Office 365. Pro modernizaci a posun výuky směrem k digitalizaci jsou také využívány ve značné míře výukové programy, které zasahují do spektra všech vyučovaných předmětů.

2.6.2 Internetové připojení k síti

Internetové připojení zprostředkovává pro školu místní poskytovatel Go-net. Připojení bylo do nedávné doby řešeno pomocí Wi-Fi, v roce 2022 se ale budova připojila přes optickou síť, a proto investor vyžaduje renovaci. Optický kabel je připojen do sklepní místnosti, kde je připojen k routeru poskytovatele a odtud je dál rozveden do ostatních pater a místností.

2.7 Požadavky investora

Požadavky na přípojné body jsou rozepsány v kapitole „Popis místností 2.4.1“, proto zde uvedu pouze obecnou charakteristiku požadavků.

Stav počítačové sítě nespĺňuje normy v plném rozsahu a provedení neodpovídá současným požadavkům a trendům. Z tohoto důvodu vedení školy dospělo k rozhodnutí, že nebude nadále opravovat vždy pouze určité části sítě, ale provede novou kompletní modernizaci. Budova prochází rekonstrukční obnovou, kompletní sítě bude její nedílnou součástí. Prioritou je zajistit funkčnost sítě a splnit veškeré potřebné normy. Požadavkem zřizovatele a vedení školy je vytvoření kvalitní počítačové sítě v rámci budovy druhého stupně. Snahou výše uvedeného je dosažení cíle v reálných finančních možnostech, které nebudou na úkor kvality této sítě. Náklady na realizaci počítačové sítě by měly jít v souladu se stanovenými finančními možnostmi jak města, tak příspěvkové organizace.

Pro investora je prioritní zajištění stoprocentně funkční počítačové sítě. Designové prvky jsou řešeny s ohledem na typ a stáří budovy, aby nenarušovaly celkový vzhled jednotlivých učeben. Současně je nutné akceptovat požadavek, aby byla minimálně narušována statika a celistvost stěn. Je třeba brát v úvahu také to, aby hlavní trasa kabeláže nevedla pod oblými stropy chodby z důvodu zachování estetického vzhledu staré budovy.

2.8 Shrnutí analýzy

Z podrobné analýzy vyplývá, že samotná počítačová síť je zastaralá a nesplňuje podmínky dané normou. Důsledkem toho je nutnost vytvořit návrh kompletní počítačové sítě, a to z prvků, které budou splňovat všechny stanovené normy a zajistí bezproblémový chod sítě. Škola postupně doplňovala prvky počítačového vybavení, tudíž jsou značně různorodé a pro aktuální použití nevhodné. Toto investor akceptuje v plném rozsahu.

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V teoretické části nejprve analyzujeme jednotlivé pojmy a principy, které jsou nutné k pochopení následující funkčnosti počítačové sítě. Tyto pojmy a principy budou rozebrány podrobně, aby se čtenář s výše uvedenou problematikou seznámil.

3.1 Definice počítačových sítí

V úvodu se seznámíme s pojmem počítačová síť. Je to skupina vzájemně propojených zařízení, která pomocí dodržování daných pravidel mezi sebou komunikují a dochází k vzájemnému předání dat. Nedílnou součástí je také ochrana a sdílení hardwarových prostředků. Počítačovou síť tvoří síťové počítače, síťový hardware a síťový software (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 10).

3.2 Dělení sítí

Druhy sítí budeme kategorizovat podle rozsahu, metod administrace a dle topologie.

3.2.1 Podle rozsahu

PAN (Personal area network): Sítě tohoto typu jsou považovány za tzv. „osobní sítě“, protože jsou určeny jen na velmi krátké vzdálenosti. Jejich využití je pouze v rámci jednotek metrů. Jejich cílem a účelem je propojit periférie počítačů, osobních mobilních zařízení, spotřební elektroniky atd. Technologie zajišťující toto propojení jsou například: Wifi, DECT, Bluetooth, IrDa, a drátové USB. (ONDRÁK, 2022, přednáška)

LAN (Local area networks): Omezují se na jedno lokální místo, kterým může být například budova nebo místnost. S jejich pomocí je zajištěno sdílení lokálních prostředků (tiskáren, dat, aplikací) (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 9–10). Projekt se bude zabývat tímto typem sítě.

MAN (Metropolitan area networks): Jedná se rozsáhlou počítačovou sítí v rámci například města. Spojuje několik menších podsítí, a to systémem drátovým nebo bezdrátovým. Drátový znamená využití optického nebo metalického kabelu. Bezdrátový je umožněn pomocí Wifi (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 9–10).

WAN (Wide area networks): Jsou to sítě rozsáhlého charakteru, které jsou složeny z několika vzájemně propojených LAN sítí. Jejich spojení umožňují speciální linky nebo bezdrátové spojení. Rozlehlost těchto sítí může být značně rozdílná – od firemních, městských, kontinentálních až po světovou síť s názvem Internet. (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 9–10)


3.2.2 Podle metod administrace

Peer to Peer

Charakteristickou vlastností těchto jednotlivých stanic je naprostá rovnost. Z toho vyplývá, že jednotlivé služby jsou nabízeny vzájemně mezi jednotlivými počítači. Jako příklad můžeme uvést počítač, na kterém jsou zpřístupněny vybrané složky. Do těchto složek mohou vstoupit jiní uživatelé, další možností je například volba tisku na jedné tiskárně pro více vybraných stanic. Toto řešení má však pozitiva, ale současně i některá negativa (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 49).

Server – Klient

Hlavní osou této sítě je možnost soustředit zcela vše, jako jsou například údaje o uživatelích, data atd., do jednoho stanoveného bodu v síti. Pro tento bod je důležité maximální zabezpečení vzhledem k tomu, že odtud dochází k nabízení služeb všem dalším síťovým stanicím. Shromaždiště údajů nazýváme serverem. Dochází zde k upracování mnoha požadavků v minimálním čase, současně je úložištěm mnoha dat a z tohoto důvodu je požadavek na kvalitu a rychlost počítače prioritní. Nedílnou součástí je nainstalovaný speciální síťový operační program. Pomocí toho programu dochází k organizaci, ukládání dat, přidělování přístupových práv, vedení evidence, která určuje, kdo se k programu přihlásí a jaká práva získá (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 49).

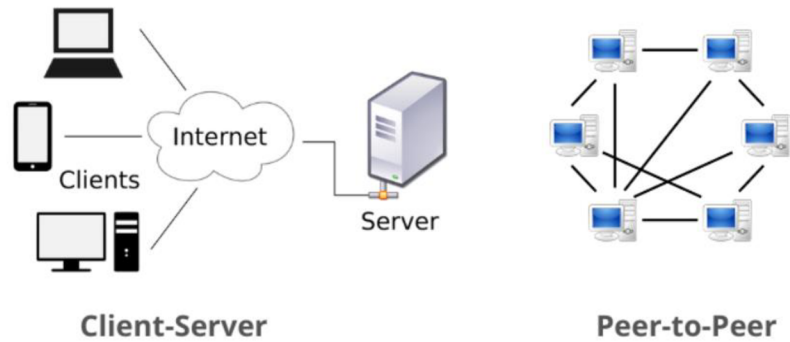

Obrázek 1: Porovnání modelů Klient-Server a Peer-to-Peer

(Zdroj: NETWORKSTRAINING, n. d.)

3.2.3 Podle topologie

Topologie znamená způsob, jakým probíhá propojení stanic v dané síti. Jako taková je daným prvkem síťového standardu a v maximální míře ovlivňuje a určuje výsledné vlastnosti sítě. Je důležité neopomenout její úzkou souvislost s kabeláží. Je prvkem síťového standardu a podstatně určuje výsledné vlastnosti sítě (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18).


Topologie rozdělujeme do pěti základních typů, a to sběrnice, hvězda, kruh, strom, síť se smyčkami (mesh). Nejrozšířenější je hvězdicová topologie. V rozsáhlé míře se používá především v instalacích nenáchylných k výpadku, a to je například domácí síť nebo kanceláře. V provozech, kde se klade maximální důraz na nepřetržitý provoz, jako jsou například datová centra, se využívá síť se smyčkami. Při výpadku kterékoliv linky dochází k okamžité náhradě linkou jinou. (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 102).

Sběrníková topologie (bus topology)

Charakteristickým znakem je absence centrálního uzlu a připojení všech uzlů ke sdílenému přenosovému prostředku. Tím je zajištěna možnost komunikace každý s každým. Je zde vyžadováno náročnější řízení přístupu ke sdílenému prostředku, stejně tak větší složitost pro řízení přenosu dat po sběrnici. Množství uzlů je možné ke sběrnici snadno navyšovat nebo snižovat. V žádném případě se tím neporuší informační tok. Zřejmou výhodou je využití jednoho vedení, jasný způsob, kterým dochází k propojení, a nenáročnost navýšení nebo snížení počtu stanic sítě. Za negativní však můžeme

požadovat zvýšený počet odboček, který může vyvolat problémy v síti, a současně zvýšený počet připojených stanic může omezit využitelnost sběrnice. Toto se může projevit například zvýšeným počtem kolizí.

(PUŽMANOVÁ, 2004, s. 103).

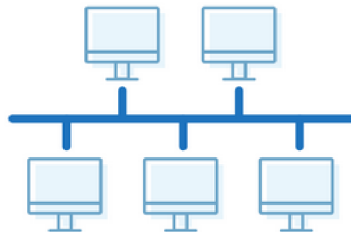

Obrázek 2: Sběrníková topologie

(Zdroj: HEAVY.AI., n. d.)

Hvězdicová topologie (star topology)

Hvězdicová topologie je charakteristická tím, že je každá stanice připojena vlastním kabelem, nejčastěji bývá používána kroucená dvojlinka. Dochází k soustředění kabelů od jednotlivých stanic do rozbočovače, především switche, který tvoří centrum sítě. Prioritou této topologie je velmi malá pravděpodobnost chyby. Pokud dojde k vyřazení jednoho kabelu z činnosti, dochází ke ztrátě funkčnosti pouze jedné síťové stanice. Tím se snižuje náročnost lokalizace poruchy v souvislosti s výše uvedenou topologií sběrníkovou. Z tohoto důvodu je v dnešní době velmi často používanou topologií (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 49).




Obrázek 3: Hvězdicová topologie

(Zdroj: HEAVY.AI., n. d.)

Kruhová topologie (ring topology)

Spojení stanic vytváří souvislý kruh, který umožňuje použití metody postupného přenášení dat (token). U této topologie je obdobná nevýhoda jako u topologie sběrnice, a to že při přerušení vodiče vznikne nefunkčnost celé sítě. Snížení poruchovosti se u této topologie řeší pomocí zdvojování kabelu (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 49).




Obrázek 4: Kruhová topologie

(Zdroj: HEAVY.AI., n. d.)

Stromová topologie (tree topology)

Provoz je oddělen v jednotlivých částech sítě, zařízení jsou rozdělena do jednotlivých úrovní. Uzly, které spolu v daný okamžik nechtějí komunikovat, se i v této situaci navzájem neruší. Značnou výhodou je snadnější správa sítě a minimalizace rizika zahlcení spoje. Negativem je větší spotřeba kabelů, a to hlavně v případě při budování sítě bez daného plánu. Pokud dojde k výpadku vnitřního uzlu, podstrom se rozpadne. S touto stromovou technologií se setkáváme ve středních a velkých lokálních sítích. Současně tvoří základ pro strukturovanou kabeláž. Patří sem například známý zástupce Ethernet (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 8).

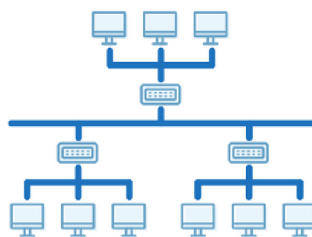

Obrázek 5: Stromová topologie

(Zdroj: HEAVY.AI., n. d.)

Smíšená topologie (mesh topology)

Charakteristikou výše uvedené smíšené topologie je možnost vést mezi dvěma uzly jednu a více cest. Tento typický prvek je nazýván redundantním spojem. Uzly v síti jsou v podstatě rovnocenné, pouze na okrajích mohou být jiné typy uzlů, jejichž úkolem je umožnění komunikace vnitřních uzlů s „okolním světem“. Charakteristickým znakem této sítě je redundance a současně také značné množství uzlů. Hledání v síti se tímto stává složitější, naopak kladným prvkem je odolnost proti výpadku, záporným vysoká spotřeba kabeláže. Provoz této sítě je rozsáhlý a současně se měnící, tudíž potřeba redundance je zde nezbytná. Příkladem této topologie je WAN síť (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 8).



Obrázek 6: Smíšená topologie

(Zdroj: HEAVY.AI., n. d.)

Páteřní vedení (backbone)

Závěrečná část vysvětluje pojem páteřní vedení, který je ne vždy každému srozumitelný. Jedná se o vedení, které propojuje všechny ostatní segmenty sítě. Pokud dojde k přesažení jednoho síťového segmentu u stanic, pak prochází právě tímto vedením. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že je nutná vysoká přenosová rychlost, jejíž hodnota musí být minimálně 100 Mb/s, vyšší hodnoty samozřejmě znamenají pozitivum v přenosu (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 49).

3.3 Síťové architektury

Síťová architektura znázorňuje strukturu pro řízení komunikace mezi systémy. Členění řízení je rozděleno na několik vrstev, které odpovídají hierarchii činností při řízení komunikace. Každá vrstva poskytuje určitou službu a vykonává určité funkce v rámci použitého protokolu (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 41-42).

3.3.1 Model ISO/OSI

Problematikou vývoje počítačových sítí se zabývalo větší množství firem. V počátcích tohoto vývojového období, vystupovaly tyto sítě jako uzavřené a nekompatibilní systémy. Prioritním účelem sítí je vzájemné propojování. Na základě této priority vyvstala nutnost stanovit systémová pravidla pro přenos dat mezi sítěmi a v jednotlivých sítích. Úkolu vypracovat referenční model OSI (Open Systems Interconnection) se ujal mezinárodním ústavem pro normalizaci ISO (International Standards Organization). Vytvořený referenční model, je založený na rozkladu práce v síti do sedmi spolupracujících vrstev. Základním principem je přijetí úkolu od podřízené vrstvy, jeho následné zpracování a předání nadřazené vrstvě. Nutnou vertikální spolupráci mezi vrstvami musí akceptovat a zajistit výrobce sítě. Nutností je spolupráce dvou stejných vrstev mezi různými sítěmi, tato horizontální spolupráce je v souladu s doporučením ISO/OSI. V praktické oblasti má model minimální využití. Patří však do základní terminologie sítí a umožňuje pochopit principy mezi prací jednotlivých síťových prvků (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18).

První tři vrstvy, fyzická, linková a síťová, jsou orientované na přenos dat, transportní vrstva je přizpůsobovací vrstva a poslední tři vrstvy, relační, prezentační a aplikační, jsou orientované na podporu aplikací (ONDRÁK, 2022, přednáška).

Fyzická vrstva popisuje mechanické, elektrické, optické a funkční vlastnosti dané vrstvy. Pomocí fyzické vrstvy definujeme například tyto následné charakteristiky: úroveň napětí, časování změn, rychlost přenosu dat na fyzické úrovni, maximální vzdálenost přenosu nebo použité konektory (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).

Linková vrstva se zabývá přenosem údajů po fyzickém médiu, pracuje s fyzickými adresami síťových karet, přijímá a odesílá rámce, kontroluje cílové adresy. Následně byla linková vrstva v rámci dalšího vývoje rozdělena do dalších dvou subvrstev. Subvrstva logického řízení linky (LLC) a subvrstva řízení přístupu na médium (MAC) (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).

Síťová vrstva: Pokud neexistuje přímé spojení, zajišťuje tato síťová vrstva spojení a směrování mezi koncovými zařízeními. Volí trasu mezi uzly, volba trasy se nazývá směrování (routing). Síťová vrstva disponuje funkcemi pro směrování, a to následně umožňuje kombinaci různých datových spojů do jedné sítě. Cíle je v tomto směru dosaženo pomocí logického adresování, které síťová vrstva poskytne jako prostředek identifikace spojení vyšším vrstvám. (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).

Transportní vrstva: Charakteristickou činností transportní vrstvy je rozdělení zprávy na pakety a jejich opětovné seskládání do ucelené zprávy. Je transparentní pro vyšší vrstvu a implementuje metody přenosu dat. Příkladem je implementace součástí protokolu TCP. (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).

Relační vrstva: Provádí ověřování uživatelů, zabezpečení přístupu k zařízení atd. Prvotní úkol relační vrstvy je sestava, provoz a ukončení komunikační relace mezi jednotlivými prvky, které se nachází v nadřazené prezentační vrstvě. Vyžádání služby a odezvu na požadavek služby zahrnujeme do komunikační relace, k tomuto dochází mezi dvěma aplikacemi, které se nachází na různých zařízeních v síti. (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).


Prezentační vrstva: V jednotlivých sítích mohou být data rozdílně kódována. Pomocí prezenční vrstvy dojde ke sjednocení formy vzájemně přenášených údajů. Úkolem prezentační vrstvy je poskytnutí potřebného kódování a konverzí, které se vztahují k aplikační vrstvě. Tyto funkce pak zajišťují, že aplikační informace odeslaná z jedné aplikační vrstvy bude „čitelná“ i v jiné aplikační vrstvě realizované na jiném systému. (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).

Aplikační vrstva: Zpřístupňuje uživatelům síťové služby – správa sítě, přístup k tiskárnám, souborům, elektronickým zprávám atd. Nachází se v minimální vzdálenosti od příslušné aplikace a uživatelského programu a komunikuje právě s touto vrstvou.

Je charakteristická těmito funkcemi: identifikace komunikujících partnerů, synchronizující komunikace a určení dostupnosti potřebných zdrojů (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 18, JIROVSKÝ, 2001, s. 27).

3.3.2 Architektura TCP/IP

Pro referenční model ISO/OSI je charakteristická komplexnost a z toho vyplývající složitost. Převažuje teoretická složka nad praktickou. Nejjednodušší variantou je síťová architektura TCP/IP. Tato architektura je formálním popisem síťového zásobníku TCP/IP. Je navržena tak, aby byla maximálně decentralizovaná a aby byla odolná vůči různorodým podmínkám provozu a maximálně odolná vůči přenosovým chybám. Úkolem této architektury je nechávat co nejvíce práce na koncových zařízeních, schopnost propojit sítě s různorodou síťovou architekturou a technologiemi (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 26-28).

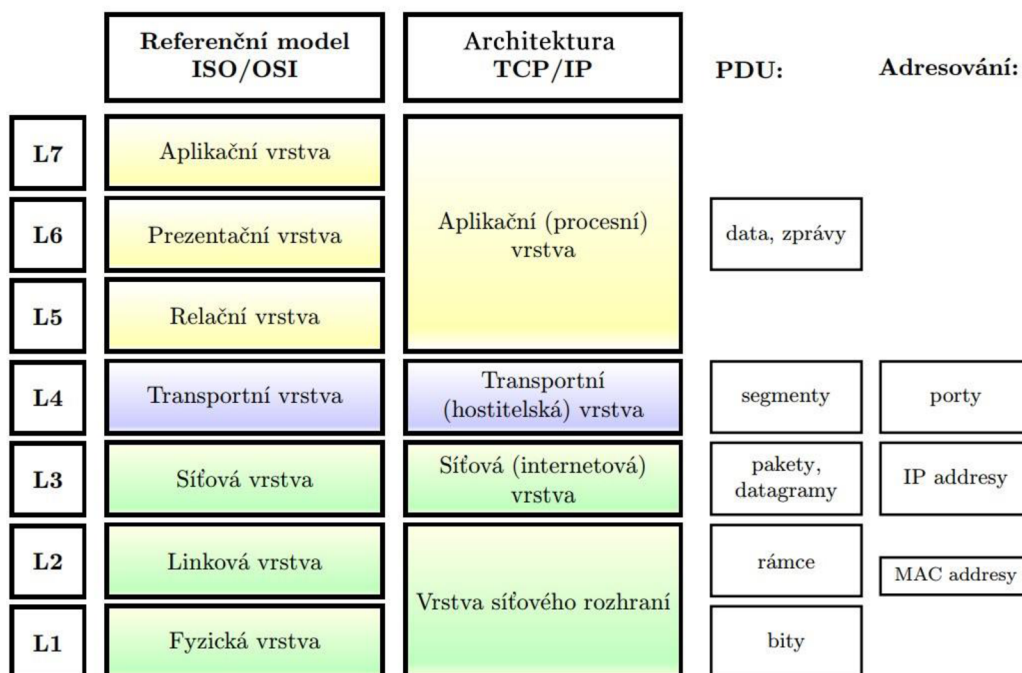

Obrázek 7: Srovnání modelu ISO/OSI a architektury TCP/IP

(Zdroj: VAVREČKOVÁ, 2017, s. 27)

3.3.3 Architektura Ethernet

Při popisu síťových komponentů je nutné brát v úvahu nejrozšířenější síť LAN. Od doby vzniku této sítě došlo k vytvoření několika variant, které disponují větší rychlostí a spolehlivostí. Uživatelům je k dispozici značné množství aktivních prvků. Při realizaci ethernetové sítě bylo nutné zajistit dodržení délky jednotlivých segmentů a celé sítě. V souladu s fyzikálními znalostmi o vlnění jsou stanoveny maximální vzdálenosti, při kterých bude CSMA/CD fungovat. Vlastnosti elektrické sítě ovlivňují rychlost přenosu dat. Maximální rozměr sítě se nazývá kolizní doménou (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, UDPs. 24).

CSMA/CD

Zápis pro přístup k médiu přenosu v jednotlivých počítačových sítích se nazývá Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection a patří do skupiny CSMA. Skupina CSMA je metoda charakteristická několikanásobným kolizním přístupem a nasloucháním nosné (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 20).

CD – Collision Detect – Uzly jsou schopny zajistit případnou kolizi a ukončit vysílání.
MA – Multiple Access – Uzly jsou schopny přistoupit k přenosovému prostředí v jeden okamžik se shodnými právy.
CS – Carrier Sense – Uzel zahájí vysílání v případě, pokud je v přenosovém prostředí volno, díky tomu je náchylnost ke kolizím minimalizována (ONDRÁK, 2022, přednáška).

3.4 Aktivní prvky

Nyní se budeme zabývat zpětně pojmem síťová kabeláž a prvky, které jsou bezpodmínečně nutné pro zajištění funkčnosti sítě. Model ISO/OSI udává, co vše je nutné mít pro úspěšnou komunikaci v síti. Náročné úkoly zajišťují první tři vrstvy, a to fyzická, linková a síťová. Určitá část z nich je začleněná do elektroniky síťové karty, k přenosu dat dochází kabelem. Určení správnosti paketů trasy, rozhodnutí, do které sítě má paket projít, spolu s dalšími úkoly, musí provádět další prvky, které jsou také nedílnou součástí kabeláže. Vzhledem k tomu, že tyto prvky aktivně ovlivňují jednotlivé děje v síti, nazýváme je prvky aktivními. Opakem jsou prvky pasivní, které

nemají na přenosu žádný podíl, jsou to například kabely (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 21).

3.4.1 Access Point

Všichni klienti sítě používají tento prvek jako centrální bod pro bezdrátový přenos dat mezi sebou. Díky němu je možné kontrolovat, filtrovat provoz v síti a umožnit přístup různorodým klientům. Veškerý datový tok je směřován k přístupovým bodům (AP), a tak je zajištěna bezpečnost sítě. Pokud je v síti pouze několik zařízení, která se bezdrátově připojují příležitostně, není nutné využívat přístupový bod. Pokud by se jednalo o síť s více účastníky, jako například v kancelářích, je nezbytné mít přístupový bod (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 39).

3.4.2 Switch

Je to inteligentní aktivní prvek sítě, který čte procházející pakety a propouští je pouze do té větve, kde je dána adresa určení. Z toho vyplývá, že switch propouští pakety mezi vysílající a přijímací stanicí, tj. přepíná pakety mezi dvěma porty. Je zde možnost komunikace mezi více než dvěma dvojicemi portů. Základní schopnost switche je podpořit plně duplexní provoz (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 21).

3.4.3 Router

Řadí se do oblasti složitějších aktivních síťových prvků. Jeho součástí je takzvaná směrovací tabulka, která obsahuje konkrétní adresy sítí, ve kterých se uzly nachází. Příchozí paket analyzuje ve větším rozsahu než switch, podle cílové adresy zjistí, ve které síti je adresát zařazen. Pomocí směrovací tabulky zjistí, který port směřuje do této sítě a tento paket odešle do tohoto směru odešle. Uzly, které náležejí neznámým sítím, směřuje na stanovený port. Pakety adresované všem zahazuje neboli ignoruje. Router odděluje různé sítě a jeho výhoda spočívá v uložení pokročilých správných a bezpečnostních funkcí. Má také schopnost rozložit komunikaci v jednotlivých sítích. Současně je třeba zmínit také negativní stránku, a to výpočetně náročný provoz ve srovnání se switchem. Z tohoto důvodu mají tyto routery méně portů než switche, procesor vyšší výkonnosti a paměť, která zvládne značně vyšší výpočetní zátěž (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 10–11).

3.5 Přenosové prostředí


Pro přenos dat bývá využíváno přenosové prostředí. Patří sem primárně metalický kabel, optický kabel a neohraničený prostor. V případě použití jakéhokoliv přenosu se data přes toto médium přenáší jako sled signálů. Signál může být generován, případně je přenášená informace modulována na nosný signál. To znamená, že původní signál prochází změnou (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 29).

3.5.1 Symetrický kabel

Kroucený pár je jedním z typů kabelů, které se používají pro vytváření strukturovaných metalických kabelových sítí. Tento typ kabelu se skládá ze čtyř vodičů, které jsou pravidelně zkrouceny po celé délce a následně do sebe zakrouceny, čímž vznikají dvojice vodičů. Tento design kabelu má symetrické vedení, což znamená, že oba vodiče jsou v rovnocenné pozici a nejsou spojeny s kostrou ani zemí. Díky této konfiguraci má kabelová struktura vyšší odolnost proti elektromagnetickým rušením a také se minimalizuje šum na vodičích. Kroucení vodičů má také za následek snížení impedance a odrazů signálu, což vede ke zlepšené kvalitě přenosu dat (VARNET, n. d.).

Kroucený pár můžeme rozdělit podle stínění

Primárním účelem stínění je zabránit průchodu elektromagnetického pole z vnějšku k pářům kabelu. Zabránění průniku elektromagnetických polí do okolního prostředí je účel sekundární. Páry lze stínit opletením, kde maximální účinnost je 86 %, a stínit fólií, kde je pro 100% účinnost potřeba uzavření fólie kolem páru, aby při ohybu kabelu nemohlo dojít k rozevření fólie a umožnění vzniku mezery ve stínění (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 33).

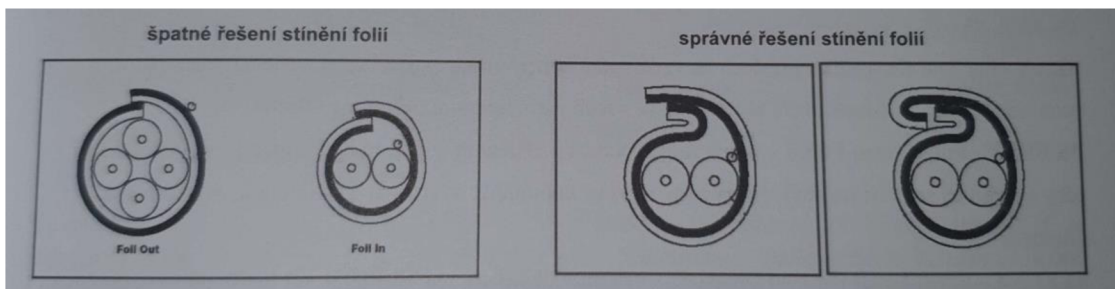


Obrázek 8: Řešení stínění folií

(Zdroj: JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 33)

- **Stíněná kroucená dvojlinka – STP (Shielded Twisted Pair):** Skládá se z měděných vodičů, každý z těchto vodičů je obklopen izolačním nevodivým materiálem. Dráty se vzájemně obtáčeni tak, aby vytvořily dvojice. Pár tvoří vždy dva dráty pro vysílání nebo pro příjem. Kovový štít (fólie) obklopuje každý pár po celé délce kabelu. K soudržnosti drátů pomáhá izolační „pouzdro“. Kabely se vyrábějí v několika typech s ohledem na konstrukci a složení (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 74).

STP – (Shielded Twisted Pair) opletením stíněný párový kabel

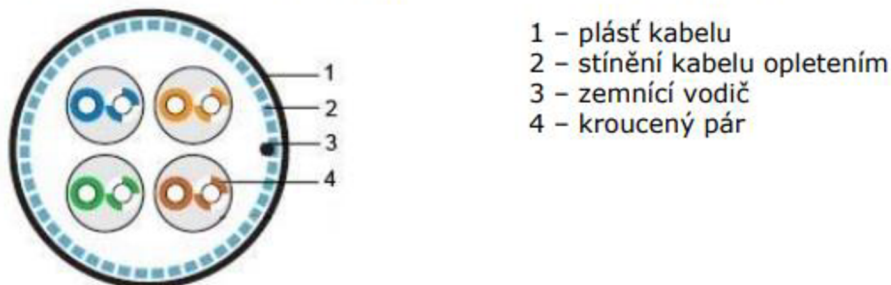


Obrázek 9: STP kabel

(Zdroj: VARNET, n. d.)

- **Nestíněná kroucená dvojlinka – UTP (Unshielded Twisted Pair):** Jsou to varianty skladby – 2,4,22,24 nebo 26 měděných drátů podle American Wire Gauge (AWG). Páry drátů jsou vzájemně obtočeny. Nejčastěji využívaný je i s ohledem na náročnost odstraňování problému v kabeláži čtyřpárový kabel UTP (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 75).

UTP – (Unshielded Twisted Pair) nestíněný párový kabel

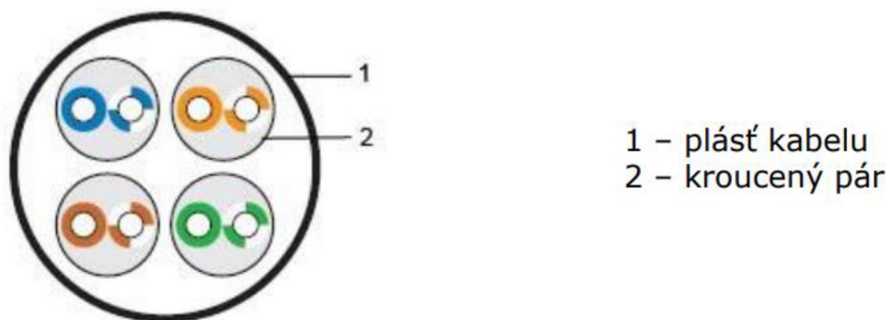


Obrázek 10: UTP kabel

(Zdroj: VARNET, n. d.)

- **Fólií stíněný kroucený kabel – FTP** (Foil Shielded Twisted Pair), kde hliníkový ochranný plášť drží jako celek jednotlivé kroucené páry. (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 48).

FTP – (Foil Shielded Twisted Pair) fólií stíněný párový kabel

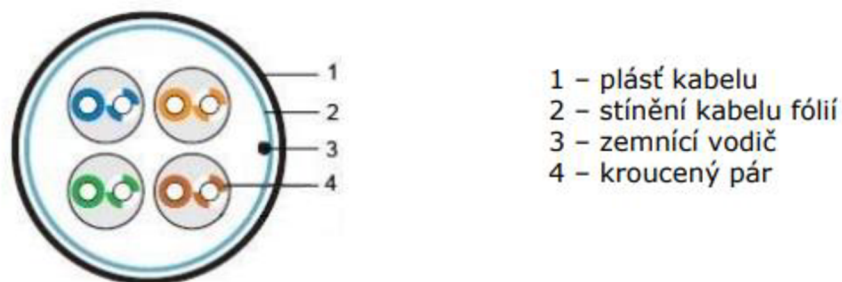

Obrázek 11: FTP kabel

(Zdroj: VARNET, n. d.)

- **Celkově stíněný párový kabel se stíněním jednotlivých párů – ISTP** (Individually shielded twisted pair), kde ochranný plášť stíní jak jednotlivé páry kabelu, tak celý kabel (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 16).

ISTP – (Individually Shielded Twisted Pair) folii stíněný každý pár kabelu



Obrázek 12: ISTP kabel

(Zdroj: VARNET, n. d.)

Rozdělení podle kategorie a třídy použití

- „Cat. (Category) – klasifikace linky a kanálu, např. Cat. 3, 4, 5, 6, 6A, 7 (rozlišovací kritérium – kmitočet – MHz) – hodnotí parametry materiálů“ (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 15).
- „Class – klasifikace aplikací sítí, např. třídy A, B, C, D, E, E_A, F (základní rozlišovací kritérium – kmitočet – MHz) – hodnotí parametry nainstalovaného celku, tj. včetně vlivu způsobu a preciznosti instalace“ (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 15).

Kategorie a využití kabelů typu kroucená dvojlinka jsou popsány v následující tabulce.

Tabulka 1: Tabulka tříd, kategorií a využití UTP kabeláže

Třída	Kategorie	Frekvenční rozsah	Obvyklé použití
A	1	do 100 kHz	analogový telefon
B	2	do 1 MHz	ISDN
C	3	do 16 MHz	Ethernet 10 Mbit/s
-	4	do 20 MHz	Token Ring 16 Mbit/s
D	5	do 100 MHz	FE, ATM155, GE
E	6	do 250 MHz	ATM1200
E _A	6A	do 500 MHz	10GE
F	7	do 600 MHz	10GE
F _A	7A	do 1000 MHz	10GE a <

(Zdroj: JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 15)

Podle typu provedení


- Následné dělení je provedeno dle jádra vodiče, a to lanko a drát. Vlastností lanka je ohebnost a pevnost, z toho vyplývá jeho využití v místech, kde předpokládáme mechanické namáhání. Drát je využíván pro klasické rozvody v jednotlivých lištách (VARNET, n. d.).

3.5.2 Optický kabel

Optický datový spoj se vyznačuje velkou odolností proti elektromagnetickému rušení a vlivu agresivního prostředí. Prioritou je také rozsáhlá šíře přenosového pásma. Skládá se ze dvou hlavních částí – jádra a pláště. Jádro je centrální část vlákna, kudy se šíří paprsek optického signálu. Plášť je ochranná vrstva okolo jádra, která slouží k ochraně jádra a zabraňuje rozptylu světla mimo jádro. Kabely s optickými vlákny jsou zakončeny speciálními konektory, které zajišťují správné propojení vláken s dalšími zařízeními. Existuje několik druhů konektorů, které jsou běžně používané v optických sítích. Mezi nejčastější patří kulatý konektor ST a hranatý konektor SC. Používáme dva typy optických kabelů (JIROVSKÝ, 2001, s. 199–201).

Jednovidové (single mode) – Je charakterizováno značně vysokou přenosovou kapacitou a samotnou tenkostí vlákna. Laser procházející kabelem generuje světelný paprsek, který dosahuje značně velkých vzdáleností. Toto laserové světlo má konstantní vlnovou délku, a to vede k dosažení vyšší kvality při příjmu dat než u mnohovidových vláken. V souvislosti s úzkým paprskem laserového světla je jádro kabelu velmi tenké, v rozmezí 8 až 10 μm . Tímto je řešen přenos i na několik desítek kilometrů (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 77).

Mnohovidové (multimode) – Dochází k využití světelných diod pro generování světla (nahrazení laseru). Je zde několik vlnových délek světla. Vlastností diody je, že vysílá světlo všemi směry, vygenerovaný paprsek tak vniká do jádra optického vlákna tak, že úhel mezi osou jádra a dopadem paprsku je nenulový. Takto při jeho průchodu optickým vláknem dochází k odrazům od okrajů optického jádra. Tímto je celková vzdálenost dosahu světelného paprsku omezena (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 77).

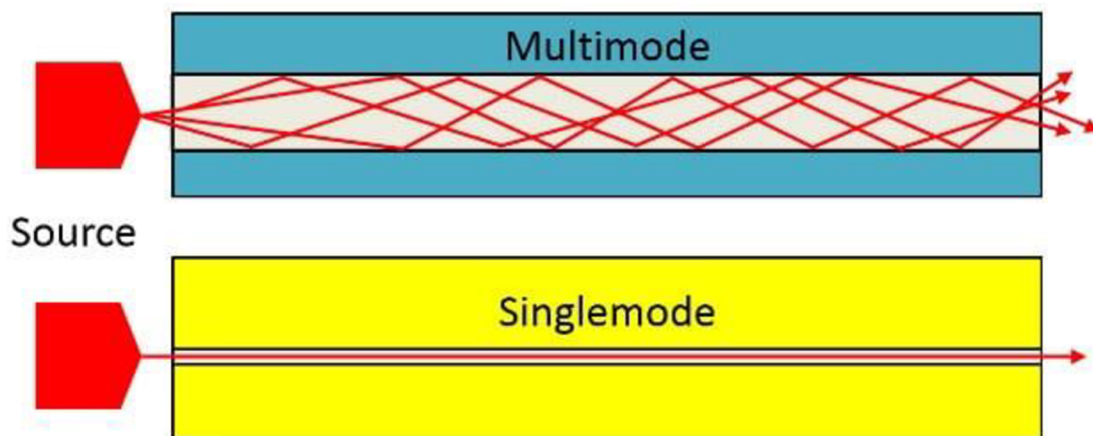

Obrázek 13: Porovnání struktury Mnohovidových a Jednovidových vláken

(Zdroj: FLUKE NETWORKS, n. d.)

3.5.3 Bezdrátový přenos

Jedná se o další přenosové médium, kdy se signál přenáší elektromagnetickým vlněním. Toto vlnění v plné míře nahrazuje metalické kabely. Vlnová délka a frekvence jsou u jednotlivých elektromagnetických vln odlišné. Tento bezdrátový přenos je široce využívaným přenosovým médiem, zvláště pro rozhlasové, televizní a komunikační signály. Pokud se snažíme izolovat od sebe jednotlivé přenosové linky, musíme pro každou z nich využít jinou frekvenci. V takzvaně volně použitelném pásmu 2,4 GHz je možné provozovat sítě bez omezení, nevýhodou je, že se v tomto pásmu nachází také jiné technologie, například jiné Wi-Fi sítě, bezdrátové telefony atd. Tímto dochází k občasnému rušení přenosu. Pásmo 5 GHz je regulováno pravidly Českého telekomunikačního úřadu. Jednoznačné pozitivum bezdrátových sítí je, že zde zcela můžeme vyloučit kabeláž. Jako negativní se jeví omezení celkového výkonu pro větší počet zařízení a zajištění bezpečnosti dat (HORÁK a KERŠLÁGER, 2006, s. 38).

3.6 Kabelážní systém

Univerzální kabeláž je tvořena menšími díly, které jsou vzájemně spojeny. Prioritními stavebními díly jsou páteřní rozvody, horizontální rozvody a propojovací body. Historie této strukturované kabeláže je spojena s telefonním průmyslem a byla známa již před

kroucenou dvojlinkou. V současnosti v době moderních datových sítí je jasná její nezbytnost. Konkretizuje typy spojení, potřebnou úroveň kabelů, vzdálenost, které je možné dosáhnout, konektory a instalační postupy. Toto vše je nezbytné pro zajištění funkční a zcela spolehlivé kabeláže (TRULOVE, 2009, s. 33).

Pro správnou funkci kabeláže je nezbytné bezchybné provedení kabeláže v sítích. Po splnění této podmínky pak může docházet k dalšímu rozvoji. Prioritním cílem je dosáhnout přenosu jedním rozvodem, který je propojen s centrální telekomunikační ústřednou. Správně určená dimenze kabeláže následně umožní splnit požadavky jednotlivých uživatelů spolu s jejich sítěmi. Vždy je nutné zabezpečit vhodné a bezpečné uložení kabeláže (nikdy volně položená) a současně zabezpečit všechny konektory proti mechanickému poškození (PUŽMANOVÁ, 2004, s. 78).

3.6.1 Normy

Pro spolehlivost a funkčnost kabeláže se je potřeba držet odpovídajících norem a předpisů. Základní členění norem je mezinárodní, americké, evropské a národní (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 14).

Tabulka 2: Technické normy

Označení	Popis
ČSN EN 50174-1	Informační technika – instalace kabelových rozvodů (specifikace a zabezpečení kvality)
ČSN EN 50174-2	Informační technika – kabelové rozvody (plánování instalace a postupy instalace v budovách)
ČSN EN 50174-3	Informační technika – instalace kabelážního systému (plánování instalace a praxe vně budov)


(Zdroj: JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 14)

„Tato evropská norma stanoví požadavky na následující aspekty kabeláže informačních technologií: a) specifikaci instalace, zajištění kvality dokumentace a postupů; b) dokumentaci a správu; c) provoz a údržbu. Tato evropská norma je použitelná na všechny typy kabeláže informačních technologií včetně univerzálních kabelážních systémů navržených v souladu se souborem EN 50173. Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, požární bezpečnost atd.) a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými

normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů“ (TECHNICKENORMY.CZ, n. d.)

3.6.2 Sekce kabelážního systému

Sekce rozdělujeme do tří základních oblastí. Sítě vedoucí horizontálně zařazujeme do oblasti horizontálního vedení. Ty pak komplexně propojí zařízení na horizontální úrovni jednoho patra. Pro horizontální rozvod je použit kabel, který prostupuje pevnou zdí a vzájemně spojí zásuvku na straně jedné a patch panel na straně druhé. Pravidlo pro délku horizontální části trasy stanovuje, že přenosová délka nesmí dosáhnout vyšší hodnoty než 100 metrů. Síťové místnosti, a to zcela všechny, jsou propojeny páteřním vedením s tím, že jednotlivé spoje jsou provedeny v rámci propojení jednotlivých pater až celého areálu. Jsou využívány dva druhy propojení síťových místností. Prvním typem je propojení zřetězené, a to mezi síťovými místnostmi, druhým typem je propojení od centrálního uzlu ke všem ostatním, to je nazýváno hvězdicové. Pracovní oblast je tvořena připojovacími kabely na jednotlivých pracovištích a propojovacími kabely, které se nachází v datovém rozvaděči (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 19) (TRULOVE, 2009, s. 30–34).

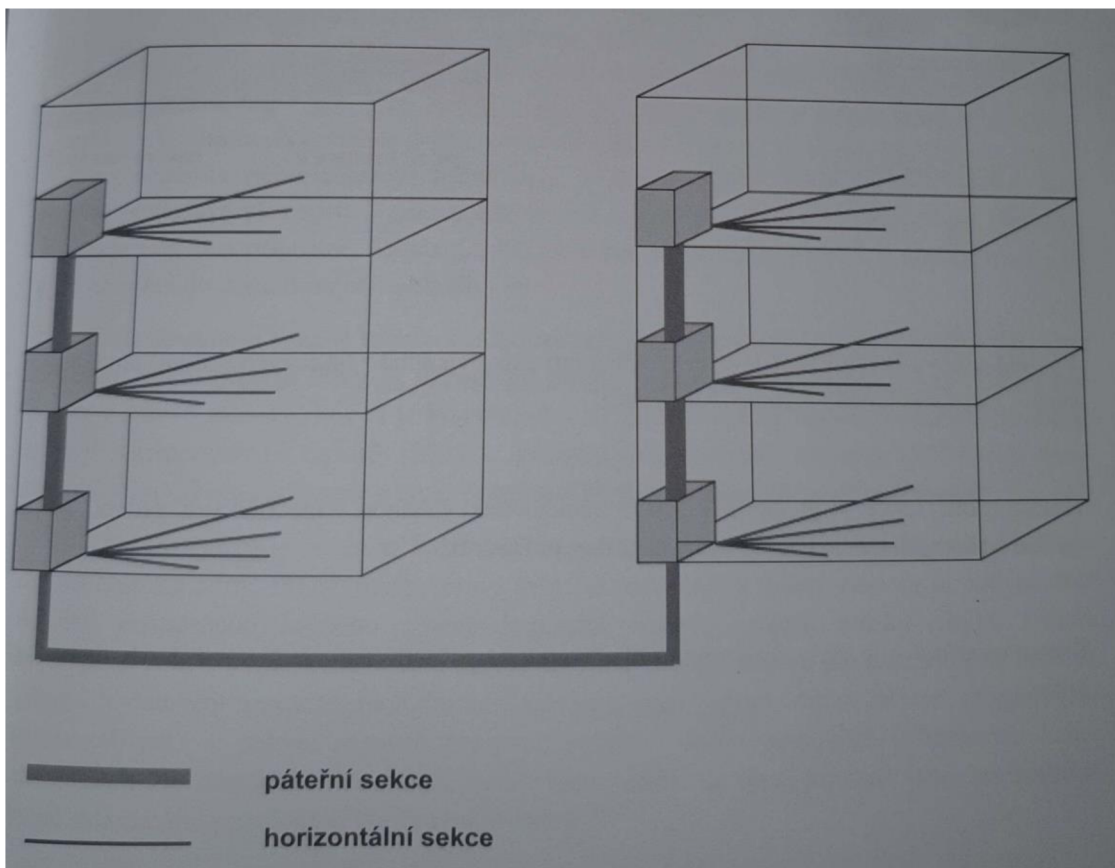

Obrázek 14: Schématické znázornění sekcí kabelážního systému

(Zdroj: JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 33)

3.6.3 Prvky kabelážního systému

Organizační prvky

- **Rozvaděč** je skříň, se zaměřením, umožnit jednotlivým zařízením, jako jsou switche, servery, patch panely a další, upevnění, řízené chlazení, elektroinstalaci a konektivitu. Velikosti rozvaděčů jsou standardizované. Nejvíce využívaný je rozvaděč s šířkou 19", hloubkou 600 nebo 800 mm. Velikost zařízení do rozvaděče je v určitém poměru, přičemž výška se udává v násobcích jednotky $1 U = 1,75" = 4,4 \text{ cm}$ (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 60).

Standardní rozvaděč je možné doplnit příslušenstvím, které pomůže při zajištění korektního provozu. Toto příslušenství se skládá z triviálních částí, například organizérů, polic, osvětlovacích jednotek až po komplexnější zařízení, jako jsou monitorovací a řídicí jednotky (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 206).



Obrázek 15: Nástěnný datový rozvaděč

(Zdroj: CZC.CZ, n. d.)

Spojovací prvky

- **Patch panel** zařazujeme mezi pasivní síťové prvky, umísťuje se mezi horizontální kabel a switch. Jedná se o předsunutou sadu portů pro switch. Jeho montáž se provádí do rozvaděče při jeho obvyklé výšce 1U. Využívá se pro minimálně náročný přístup k portům switche. Kabely z několika switchů je možné zapojit do jednoho patch panelu. Z toho vyplývá, že v případě zapojení horizontálního kabelu, stačí přesunout kabel v patch panelu (VAVREČKOVÁ, 2017, s. 60).



Obrázek 16: Patch panel s 24 porty

(Zdroj: CZC.CZ, n. d.)

- **Datové zásuvky**, jsou určeny pro zakončení horizontální sekce. Rozšířené využití strukturované kabeláže je umožněno vysokým počtem instalovaných datových zásuvek, z tohoto důvodu nebudou postupem času nutné žádné další úpravy (VARNET, n. d.).

Zásuvky dělíme dle konstrukce na zásuvky s vyměnitelnými prvky, keystone a no-keystone moduly neboli modulární a zásuvky, které jsou pevně osazené, ty se nazývají integrované. Dle umístění zvolíme typ pro montáž na omítku, na krabici nebo do podlahových boxů (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 65–67).



Obrázek 17: Datová zásuvka pod omítku pro 2x RJ45

(Zdroj: CZC.CZ, n. d.)

Prvky vedení

- **Parapetní žlaby**, jejich účelem je ochrana a skrytí vedení kabeláže. Způsobů vedení kabeláže je větší množství. Nejčastěji se využívá vedení v PVC trubkách pomocí drátěného žlabu do podhledů nebo vedení v lištách připevněných na zdi (K&V ELEKTRO, n. d.).



Obrázek 18: Parapetní žlab

(Zdroj: IELEKTRA.CZ, n. d.)

3.6.4 Značení prvků

Značení prvků kabeláže je normováno (stanoveno) evropskou normu řady EN 50174. Hned v úvodní fázi projektu, to je na začátku zpracování dokumentace, se toto

značení navrhuje a je zpracováno projektantem. Veškeré značení je shrnuto a uvedeno v kabelových tabulkách, projektové dokumentaci rozvaděčů a umístění zásuvek (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 284).

Značení rozdělujeme do tří základních sekcí:

- identifikační – charakterizuje jednotlivé prvky IKS,
- informační – sděluje závažné skutečnosti,
- výstražné – upozorňuje na nebezpečí, které by případně mohlo nastat. (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 284)

Značení je pevně stanoveno pravidly, která je nutno v plném rozsahu respektovat. Značení musí být provedeno na obou koncích a v místech křížení kabelů, patch panelech a jejich portech, zásuvek a jejich portech, ODF a jejich portech, datových rozvaděčů. V případě potřeby musí být značeny také jejich sekce s bloky u Multi-RACK. Nevyhnutelnou podmínkou je jednoznačnost označení, čitelnost, odolnost vůči okolí a trvanlivost označení (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 285).

Vzhledem k postupu vývoje v dané oblasti došlo k zachování jen dvou možností, kterými lze generovat identifikační kód. Charakterizují je jak pozitivní, tak negativní vlastnosti. Název identifikačního kódu se nazývá přímý a rezervní (zpětný) (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 286).

Příklad přímého identifikačního kódu:

O.PP.MMM.ZZ.X, kde jednotlivé pozice znamenají:

- O = číslo objektu,
- PP = číslo podlaží,
- MMM = číslo místnosti,
- ZZ = číslo zásuvky v místnosti,
- X = číslo portu v zásuvce. (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 286)

Rezervní rezervního identifikačního kódu:

RPXX, kde jednotlivé pozice znamenají:

- R = označení datového rozvaděče,

- P = označení patch panelu,
- XX = číslo portu patch panel. (JORDÁN a ONDRÁK, 2015, s. 287)

4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ

Obsah třetí kapitoly práce zaměřím na vytvoření návrhu počítačové sítě. Během tvorby vlastního řešení bude kladen důraz na požadavky investora, dodržování současných norem, pravidel a také zohledním hygienické požadavky na prostory a chod školy.

Projekt nezahrnuje

- Telefonické rozvody,
- Elektrické rozvody,
- Televizní rozvody,
- Bezpečnostní prvky,
- Serverové prvky.

4.1 Technologie

Navrhuji použití technologie Ethernet 1000BASE-T. Tato technologie zajišťuje rychlost přenosu dat až 1 Gb/s, je standardizovaná jako část specifikace IEEE 802.3.ab. 1000BASE-T je také rozšířený a snadno dostupný, takže jeho implementace a údržba bude snadná. Ethernet 1000BASE-T umožňuje efektivní a rychlou komunikaci mezi jednotlivými počítači v síti, což je pro školy důležité. Vzhledem k těmto okolnostem bude zvolena kabeláž třídy D, tedy materiál kategorie 5e.

4.2 Topologie

Z důvodu krátkých vzdáleností navrhuji síť koncipovat jako jednu horizontální sekci bez páteřního vedení, tedy topologii hvězda se středem v datovém rozvaděči DR1. Tento datový rozvaděč bude umístěn v kabinetu zeměpisu II07.

4.3 Počet a umístění přípojných míst

Pro kmenové učebny s klasickou výukou (označené jako I03, I14, I15, I17, II06, II08, II10, II11) a učebnu chemie (II03) spolu s učebnou jazyků (II12) navrhuji použít dvouportové zásuvky pro připojení stolního počítače a jednoho rezervního místa pro další vybavení. Do učebny chemie (II03), kmenových učeben (I14, I17, II06, II11)

a jazykových učeben (II12) bude také přidána jedna zásuvka pro připojení přístupového bodu bezdrátové sítě.

V rámci plánovaného rozšíření kapacity ve sborovně (I02) bylo požadováno přidání minimálně jednoho pracovního místa. Pro tento účel navrhuji instalaci jedné datové zásuvky se dvěma porty, tím bude zajištěno jedno rezervní pracovní místo. Vzhledem k tomu, že se ve sborovně nachází přístupový bod, učitelé budou mít možnost využívat své notebooky a pracovat na nich. Z toho důvodu se domnívám, že instalace dvou přípojných míst bude zcela dostačující. Pro tento přístupový bod bude také zavedena jedna datová zásuvka.

Další realizací bude instalace jedné datové zásuvky s jedním portem v rohu místnosti šatny I05 pro připojení síťové tiskárny. Vzhledem k tomu, že tiskárna není připojena k existující datové zásuvce, doporučuji instalaci další jednoportové a dvouportové zásuvky, tím bude splněn požadavek dvou nových přípojných bodů. Jednoportová zásuvka bude vedena jako rezervní. V místnosti se bude nacházet ještě jedna datová zásuvka pro připojení bezdrátového přístupového bodu.

Dalším krokem je instalace datové zásuvky se dvěma porty, tedy jeden rezervní port v administrativních místnostech (I07 a I18) a v místnosti pro asistenty (I06).

S ohledem na absenci požadavku na vytvoření dalších pracovních míst, mimo kabinetu chemie (II04), očekávám, že nebudou v budoucnu žádné další rozšiřovací potřeby. Z tohoto důvodu zde přistupuji k instalaci pouze jednoportové zásuvky. Výjimkou je kabinet přírodopisu (II09), kde bude jedna datová zásuvka určená bezdrátovému přístupovému bodu.

Vzhledem k už naplněné kapacitě učebny informatiky (II05) není možné dále místnost rozšiřovat, proto navrhuji použít dvouportové zásuvky, které budou umístěny ve žlabu. Pro učitelské místo, které má pohled na všechna ostatní pracovní místa, navrhuji použít dvouportovou zásuvku pro jeden rezervní port. V dané učebně bude jedna datová zásuvka pro přístupový bod.

Stávající a plánovaný počet přípojných míst je uveden v Příloze č. 2.

4.4 Materiál tras

Pro vedení kabeláže v rámci navrhované počítačové sítě školy jsem se po vyhodnocení požadavků přiklonil k rozhodnutí využít elektroinstalační žlaby o rozměru 110x70 mm. Respektoval jsem požadavek investora o minimální zásahy do jednotlivých zdí. Výjimku bude tvořit pouze trasa „B“ vedoucí do učebny informatiky, kde je nutné vést 34 kabelů. Pro část dané trasy bude využit parapetní žlab o rozměrech 140x70 mm, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro manipulaci a umístění kabelů.



Obrázek 19: Parapetní žlab KOPOS PK 110x70 mm

(Zdroj: Katalog KOPOS)

Pro propojení budou potřeba různé doplňky, jako jsou T-konektory, spojky a další. Z důvodu vysokému stropu místností (3,6 metrů) jsem zvolil umístění tras 1 metr nad úroveň dveří nebo podél parapetů v závislosti na potřebě v konkrétní místnosti. Použití elektroinstalačních žlabů umožní jednodušší a rychlejší přidávání a úpravu kabeláže v budoucnu. Pro vedení kabeláže v průřezích zdí a prostupech do patra navrhuji použít elektroinstalační trubky různého průměru, které umožní ochranu kabeláže před poškozením a zajistí snadnější přístup pro případné úpravy.



Obrázek 20: Elektroinstalační trubka KOPOS vnější Ø 25 mm

(Zdroj: Katalog KOPOS)

V ojedinělých případech využijí PVC lišty s rozměry 20x10 mm k připojení datové zásuvky umístěné na omítce určené pro přístupové body.



Obrázek 21: Lišta hranatá KOPOS 20x10 mm

(Zdroj: Katalog KOPOS)

Uvedené rozměry jsou v souladu s normou ČSN EN 50174 schopné pojmout několik kabelů kategorie 5e (24 AWG), včetně minimální rezervy 50 %, která zahrnuje prostor pro kabelové svazky, ochranné obaly a prostor pro instalaci.

4.5 Kabelové trasy

Pro zajištění co nejlepšího vedení kabelových tras v budově doporučuji vedení tras nejkratší cestou z rozvaděče do místnosti. Při návrhu kabelových tras dbám na to, abych

respektoval požadavek investora na minimální zásahy do jednotlivých zdí, eliminoval tak možnost poškození stavebních konstrukcí. Pouze v nejnútnejších případech bude kabeláž vedena napříč chodbou. Ilustrace navrhovaného průběhu kabelových tras v budovách a podrobnosti o délkách kabelů se nacházejí v Přílohách 3 a 5.

Rozhodl jsem se rozdělit horizontální kabeláž do čtyř kabelových tras, které budou označeny specifickými písmeny abecedy, aby se lépe rozeznávaly. Maximální povolená délka linek podle normy ČSN EN 50173, která činí 90 metrů, nebude překročena u žádné z nich.

4.5.1 Trasa A

Kabelová trasa A (2. NP směr jih) bude vycházet z rozvaděče a povede v kabelovém žlabu ke stropu do výšky 1 metru nade dveřmi, to je 60 centimetrů od stropu. Trasa bude dále pokračovat přes zeď trubkou s průměrem 32 mm do místnosti II08, kde bude stále ve výšce 1 metru nad úrovní dveří vedena do východního rohu místnosti. Zde budou kabely spuštěny ve žlabu směrem k zemi až do výšky okenního parapetu. V této výšce trasa bude pokračovat přes místnosti II09 a II10 až do II11. Všechny datové zásuvky sloužící pro učitelský PC budou instalovány do parapetního žlabu. V II09 bude z rohu místnosti směrem vzhůru vyveden jeden kabel lištou 20x10 mm do výšky 60 centimetrů od stropu, poté bude veden šest metrů k datové zásuvce umístěné na omítku, která bude sloužit pro přístupový bod. Zbývající kabely budou v rohu místnosti II11 vedeny směrem ke stropu do standardní výšky a následně pokračovat nade dveřmi do poloviny délky místnosti, zde budou kabely vedeny přes chodbu do jazykové učebny II12 trubkou o průměru 25 mm. V místnosti II11 bude ve vzdálenosti 4 m od severní zdi do žlabu vložena datová zásuvka pro přístupový bod. Trasa v jazykové učebně bude pokračovat ve stejné výšce až do místa, kde se vertikálně k zemi spustí do úrovně nad stolem, tady bude umístěna dvouportová zásuvka pro učitelský PC. Před vertikálním svedením trasy k podlaze bude do parapetního žlabu vložena jednoportová zásuvka pro přístupový bod.

4.5.2 Trasa B

Trasa B (2. NP směr západ) začíná v rozvaděči, kde jsou kabely umístěny ve žlabu o rozměrech 140x70 mm, směřují vzhůru do úrovně 60 centimetrů pod stropem. Tady

dojde k vedení trasy napříč zdí do místnosti II06 trubkou s průměrem 50 mm. Trasa povede v dané výšce směrem k oknu do rohu místnosti, následně se spustí do úrovně parapetu a pod ním povede do počítačové učebny II05. Datové zásuvky v kmenové učebně II06 budou umístěny do žlabu.

V učebně informatiky II05 povede žlab s datovými zásuvkami podél oken v konstantní výšce do kabinetu chemie II04 skrze zeď trubkou o průměru 25 mm. Patchcordy, které propojují koncové zařízení spolu s datovými zásuvkami ve žlabu, budou uloženy do speciálního stolu určeného pro místnost informatiky. Každý stůl obsahuje vodící kanál pro kabely. V západním rohu bude vyvedena lišta 20x10 mm k datové zásuvce umístěné 60 cm od stropu, která bude sloužit pro připojení přístupového bodu.

Zůstatkové kabely v místnosti II04 povedou ve žlabu o rozměru 110x70 mm ve stejné výšce až do vzdálenosti jednoho metru ode dveří, kde bude do žlabu umístěna datová zásuvka. Následně se žlab vyvede vertikálně do výšky 60 cm od stropu. Poté bude trasa směřovat nade dveřmi do místnost II03, dále bude vedena ve stejné výšce směrem na západ k učitelскому místu. Tady bude vertikálně spuštěna do úrovně stolu. Datová zásuvka pro bezdrátový přístupový bod i učitel'ský PC bude umístěna do žlabu.

4.5.3 Trasa C

Trasy C (1. NP směr jih) a D (1. NP směr západ) budou vycházet z datového rozvaděče, pak budou vedeny v parapetním žlabu směrem dolů k podlaze. Následně projdou v trubce o průměru 50 mm pod podlahou do místnosti II16, kde budou vedeny do výšky 60 centimetrů od stropu. V tomto místě dojde k oddělení trasy C od trasy D. Trasa bude pokračovat ve výšce 1 metru nade dveřmi a následně napříč zdí pomocí trubky o průměru 50 mm do místnosti II17.

V místnosti II17 bude kabeláž ve stále stejné výšce a povede do rohu místnosti, ve žlabu bude zavedena datová zásuvka pro připojení bezdrátového přístupového bodu. V rohu místnosti dojde k větvení kabeláže, početně menší část kabeláže povede směrem k oknu, kde budou svedeny vertikálním směrem do výšky parapetu. Zde bude do žlabu vložena datová zásuvka pro učitel'ský PC. Dále bude trasa pokračovat skrze zeď trubkou o průměru 25 mm do místnosti II18, kde povede půl metru, na konci se do žlabu umístí datová zásuvka.

Větší část kabelové trasy povede skrz zeď trubkou o průměru 40 mm do místnosti I18 a bude pokračovat žlabem ve stejné výšce přes chodbu I01 do místnosti I02. V této místnosti se dvojice kabelů spustí směrem dolů do úrovně stolu, kde bude vložena datová zásuvka. Zbylé kabely budou ve standardní výšce směřovat do místnosti I03 skrz zeď trubkou o průměru 40 mm. Na cestě se do žlabu umístí datová zásuvka pro přístupový bod.

Trasa kabeláže následně povede do půlky místnosti žlabem ve výšce 60 cm od stropu. Zde se trasa opět rozdělí a část povede dalšího 1,5 metru směrem na jih, následně se svede do úrovně stolu pro datovou zásuvku. Zbylé kabely budou pokračovat trubkou o průměru 32 mm a žlabem přes chodbu do místnosti I05, kde dojde k poslednímu rozdělení trasy. První část se v rohu místnosti nasměřuje vertikálně k zemi do výšky parapetu. Trasa bude vedena pod parapetem až do severního rohu místnosti. Druhá část trasy kabelů bude pokračovat ve výšce 1 metr nad úrovní dveří ve žlabu do místnosti I06 trubkou o průměru 25 mm. V místnosti I05 se ve všech případech umístí zásuvky do žlabu. V pracovně asistentů I06 bude trasa vedena stále nade dveřmi, a to až do místa, kde se vertikálním směrem spustí k zemi do úrovně stolu. Tady se do žlabu umístí datová zásuvka a také poslední dva kabely vedené zdí trubkou o průměru 25 mm do vedlejší místnosti I07 k datové zásuvce, která bude umístěna na omítce.

4.5.4 Trasa D

První úsek trasy D je totožný s úsekem trasy C. Z tohoto důvodu začnu trasu D popisovat až v bodě rozdělení.

V místnosti I16 ve vzdálenosti 60 cm od stropu se trasy C a D rozdělí. Trasa D (1. NP směr západ) bude pokračovat pomocí trubky o průměru 25 mm do místnosti I15. V této místnosti bude trasa vedena žlabem opět do rohu, zde bude vertikálně spuštěna pod úroveň parapetů a následně bude vedena pod parapety do místnosti I14. Datové zásuvky budou v obou místnostech umístěny do žlabů. V místnosti I14 bude vyveden jeden kabel lištou 20x10 mm směrem ke stropu do výšky tří metrů od podlahy. Z tohoto místa bude pokračovat k datové zásuvce umístěné na omítce sloužící pro připojení bezdrátového přístupového bodu.

4.6 Kably

Z důvodu krátkých vzdáleností se není potřeba zabírat páteří sekci, a proto se budu soustředit pouze na řešení horizontální a pracovní sekce, které jsou pro funkčnost sítě klíčové.

4.6.1 Horizontální sekce

Navrhuji použití kabelu UTP5E24-MS typu drát s PVC pláštěm a průměrem 24 AWG. Tento kabel není stíněný, ale i tak je dostačující vzhledem k minimálnímu elektromagnetickému záření nebo teplotním změnám v budově. Současně umožňuje rychlost přenosu až 1 Gb/s, je schopen pracovat ve frekvenci až 100 MHz. Jelikož se jedná o síť malého rozsahu, kde se neočekávají žádné náročné úpravy, není třeba barvu kabeláže rozlišovat, použije se pouze jedna barva pro celou síť.

4.6.2 Pracovní sekce

V pracovní sekci navrhuji využít Patch cord UTP různé délky od výrobce PremiumCord, který disponuje dvěma konektory RJ-45, pro propojení jednotlivých zařízení. Ve všech případech není nutné kabely barevně rozlišovat, zůstanou v základní šedé barvě.



Obrázek 22: Patch Cord UTP Cat5E

(Zdroj: ABCTECH.CZ, n. d.)

4.7 Spojovací prvky

Pro zakončení horizontální sekce, bude potřeba použít datové zásuvky a patch panel.

4.7.1 Datové zásuvky

Navrhují použití datových zásuvek od výrobce ABB z řady Tango, které se skládají z jednonásobného bílého rámečku, krytu, masky a jednoho nebo dvou konektorů RJ45-Cat5E. Tato zásuvka je při použití přístrojové krabice ideální pro umístění na parapetní žlab, který slouží k uložení kabeláže a elektrických přístrojů. Pro přípojná místa určená pro bezdrátový přístupový bod a učebnu informatiky se využije box, který umožní montáž zásuvky na omítku.



Obrázek 23: Datová zásuvka ABB, design TANGO

(Zdroj: MOJEELEKTRO.CZ, n. d.)

Pro ochranu rezervních portů v datových zásuvkách, switchích, routeru nebo patch panelech před prachem doporučuji použití krytky konektoru pro prodloužení životnosti portů.



Obrázek 24: Zátka proti prachu

(Zdroj: FARNELL.COM, n. d.)

4.7.2 Patch panel

Horizontální sekce sítě budou zakončeny v patch panelech v datovém rozvaděči. Navrhované patch panely jsou od firmy DATACOM a určeny do 19“ rozvaděče. Disponují konstrukcí se zadním zářezem, jsou osazené a určeny pro kabeláž kategorie 5E/Třídy D.

Pro první nadzemní podlaží, kde se nachází 20 přípojných míst, navrhuji použití panelu i54_5027121222 s 24 RJ-45 porty a velikostí 1U.

Druhý bude patch panel i54_5027121233 s 48 RJ-45 porty a velikostí 1U. Tento patch panel bude sloužit pro druhé patro, kde se nachází počítačová učebna informatiky, z tohoto důvodu je nutno disponovat 39 potřebnými místy.

V návrhu sítě je zohledněno 10 bezdrátových přístupových bodů, pro jejich připojení bude využit patch panel s označením i54_502712121 disponující 16 RJ-45 porty a standardní výškou 1U.

Dané patch panely nabízí celkem 88 portů, z toho bude osazeno 69. Zbylých 19 portů bude vedeno jako rezerva pro budoucí rozšíření sítě. Schéma osazení patch panelů je znázorněno v Příloze č. 4.



Obrázek 25: Datacom Patch Panel 48 portů 1U

(Zdroj: BOHEMIAPC.CZ, n. d.)

4.8 Datový rozvaděč

Jako rozvaděč navrhuji typ Triton 19“ RACK jednodílný 18U od výrobce DATACOM. Jeho rozměry jsou 900 mm (výška) x 600 mm (šířka) x 495 mm (hloubka). Tento rozvaděč nabízí funkce pro řízení kabeláže a odvětrávání stejně jako zamykatelná průhledná přední dvířka s odnímatelnými bočnicemi. Schéma zapojení jednotlivých komponentů je k dispozici v Tabulce 4. Tento rozvaděč bude instalován do kabinetu zeměpisu (I16) na stěnu sousedící s místností I15 z důvodu optimalizace distribuce a správy síťového okruhu. Tím bude zajištěna účinnost a přehlednost vedení kabelů spolu se zabezpečením síťových komponentů. Instalace v tomto místě umožní snadný přístup a údržbu, tím bude zaručena vyšší spolehlivost a bezproblémové fungování celého systému. Vzhledem k tomu, že rozvaděč bude umístěn 80 cm od ostění okna, ve výšce 150 cm od podlahy, viz Příloha 3, není třeba řešit dodatečné osvětlení.

Tabulka 3: Osazení datového rozvaděče

U	DR1	Označení
1	Patch panel 24 portů	PP1
2	Organizér kabeláže	
3	Switch 24 portů	SW1
4		
5	Patch panel 48 portů	PP2
6	Organizér kabeláže	
7	Switch 24 portů	SW2
8		
9	Patch panel 16 portů	PP3
10	Organizér kabeláže	
11	PoE Switch 16 portů	SW3
12		
13		
14	Optická vana	
15		
16	Router	RT1
17	Napájecí panel	
18		

(Zdroj: Vlastní zpracování)

4.8.1 Příslušenství datového rozvaděče

Horizontální organizér: PatchCordy budou uloženy v organizéru Value 19" G od výrobce Value. Organizér je určen pro vedení kabelů v 19" rozvaděči. Je vyroben z kvalitního ocelového plechu, který zaručuje pevnost a trvanlivost. S pěti držiteli kabelů a výškou 1U je ideální pro uspořádání menšího počtu kabelů.



Obrázek 26: Horizontální organizér Value 19" G

(Zdroj: SECOMP.CZ, n. d.)

Napájení: Pro napájení navrhuji pořídit distribuční panel ACAR 504WF Rack s výškou 2U určený pro použití v 19palcovém datovém rozvaděči od výrobce Opticord. Tento panel je vybaven pěti vývody napájení s hodnotou 230 V, což poskytuje dostatečný příkon pro všechna zařízení. Hliníkové provedení panelu zajišťuje pevnost a odolnost proti celkovému poškození. Panel má čtyřbodové uchycení a je dodáván spolu s třímetrovým přívodním kabelem s klasickým zakončením a tlačítkem pro vypnutí. S přepět'ovou ochranou a maximálním zatížením panelu 10 A umožňuje bezproblémové a bezpečné napájení.



Obrázek 27: Napájecí panel Acar 504WF Rack

(Zdroj: SUNTECH.CZ, n. d.)

4.9 Systém značení

Použití systému značení umožňuje jednoznačnou identifikaci portů, snadnou administraci, konzistentnost a jednotnost v označování. Systém, který můj projekt využívá, popíšu v následné kapitole, pro lepší orientaci uvedu i vzorový příklad.

V návrhu se budou vyskytovat některé položky ojediněle, z tohoto důvodu je budu značit pouze jejich zkratkou a pořadovým číslem.

DR – Datový rozvaděč (DR1)

AP – Přístupový bod (AP01–AP10)

PP – Patch panel (PP1, PP2, PP3)

SW – přepínač (SW1, SW2, SW3)

RT – směrovač (RT1)

4.9.1 Značení datových zásuvek

Název místností obsahuje větší množství znaků a čísel, proto navrhuji tento systém:

- První číslice označuje, v jakém nadzemním podlaží se datová zásuvka nachází.

- Následující dvojciferné číslo udává evidenční číslo datové zásuvky v daném podlaží.
- Poslední písmeno vyjadřuje počet portů v dané zásuvce.

V budově jsou dvě nadzemní podlaží, proto první číslo bude (1–2). V mém návrhu je 15 datových zásuvek pro první nadzemní podlaží a 26 datových zásuvek ve druhém nadzemním podlaží, takže následující dvojčíslí bude obsahovat čísla (01–15 a 01–26), počet portů na všech datových zásuvkách je pro jeden port (A), pro dva porty (B).

Vzorový příklad:

226B – Jedná se o dvacátou šestou zásuvku ve druhém nadzemním podlaží se dvěma porty.

4.9.2 Značení portů patch panelu

Jedná se o značení propojení mezi datovou zásuvkou a patch panelem. Značení se bude skládat ze trojčíselného čísla, přičemž první číslo uvádí pořadové číslo patch panelu a zbylé dvojčíslí udává číslo portu v patch panelu.

Patch panely jsou tři (1–3), budou se číslovat podle uložení v rozvaděči od shora. V rozvaděči budou tři rozdílné patch panely, jeden se 24 porty, druhý se 48 porty a třetí se 16 porty (01–24, 01–48 nebo 01–16).

Vzorový příklad:

213 – Třináctý port ve druhém patch panelu.

4.9.3 Značení PatchCordů

Pro značení PatchCordů, které budou propojovat porty Patch panelu a porty switche, navrhuji systém, který se bude skládat z čísla patch panelu a jeho portu, čísla switche a jeho portu, budou odděleny podtržítkem.

Číslování patch panelu a jeho portů bude stejné jako v předešlé kapitole „Značení portů patch panelu“.


Číslování switche a jeho portů bude provedeno stejným způsobem jako číslování patchpanelu podle uložení v rozvaděči shora.

Vzorový příklad:

105_212 – PatchCord, který propojuje pátý port prvního patch panelu s dvanáctým portem druhého switchu.

4.10 Logické schéma

Poskytovatel internetového připojení bude zajišťovat přenos dat pomocí optického kabelu, který bude procházet půdním prostorem a z tohoto místa bude směřovat do datového rozvaděče. Jeho zakončení se bude nacházet v optické vaně, kterou dodá poskytovatel. Optická vana bude propojena s routerem umístěným v navrhovaném rozvaděči. Tuto problematiku můj projekt neřeší vzhledem k tomu, že toto zajišťuje v plném rozsahu poskytovatel připojení. Z tohoto routeru budou data dále rozváděna do sítě pomocí třech switchů, které budou s routerem propojeny. Tímto způsobem budou všichni uživatelé v síti schopni využívat poskytovaného internetového připojení.

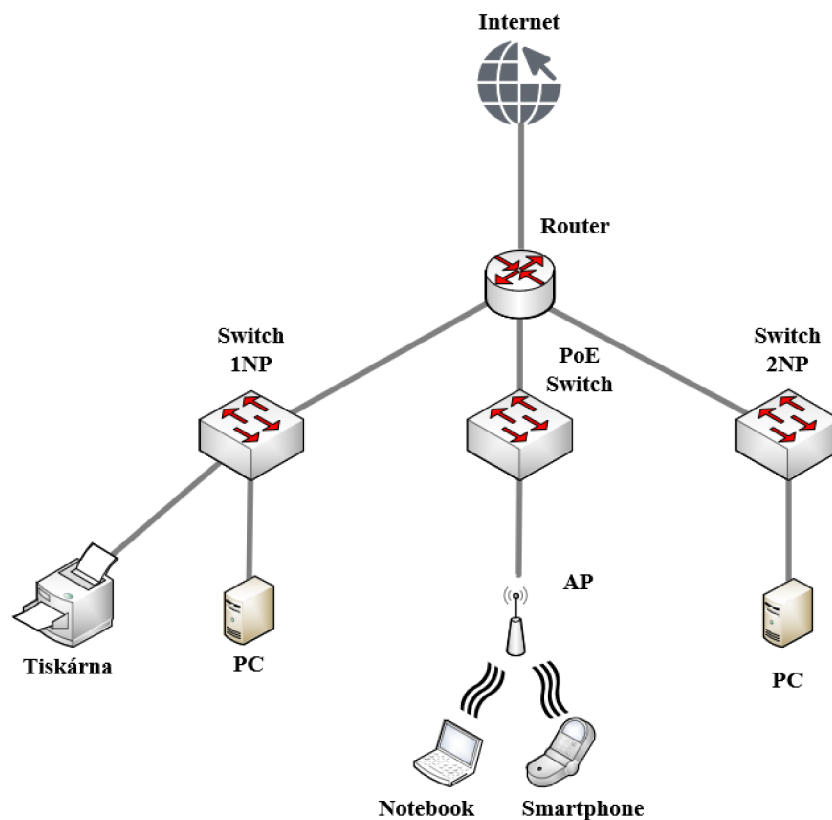

Obrázek 28: Logické schéma sítě

(Zdroj: Vlastní zpracování)

4.11 Aktivní prvky

V rámci navrhovaného projektu jsou aktivní prvky síťové infrastruktury zásadní pro zajištění efektivního a spolehlivého provozu sítě. Navrhují využití aktivních prvků od výrobce Ubiquiti řady UniFi.

4.11.1 Switch

Pro navrhovanou síť bude potřeba třech switchů. První switch NAPUBT1039 disponuje 24 porty, druhý switch 48 porty NAPUBT1075, třetí switch NAPUBT1036 16 porty. Třetí jmenovaný switch podporuje PoE, díky kterému je možné napájení přístupových bodů pomocí ethernet kabelu. Všechny switche podporují požadovanou přenosovou rychlost 1Gb/s a jsou rozměrově vhodné do standardních 19“ rozvaděčů.



Obrázek 29: Switch Ubiquiti UniFi NAPUBT1075

(Zdroj: I4WIFI.CZ, n. d.)

4.11.2 Router

Pro směrování datového provozu v síti a poskytnutí přístupu k internetu se využívá router, jehož účelem je tvořit bránu mezi vnitřní a vnější sítí. Zde navrhuji použití routeru UniFi Dream Machine Pro, je vhodný pro školu vzhledem k jeho vysokému výkonu, rozsáhlým bezpečnostním funkcím a možnostem správy sítě. Router nabízí pokročilé funkce IDS/IPS a DPI pro zajištění bezpečnosti a správy sítě a je vybaven výkonným čtyřjádrovým procesorem a 4 GB RAM pro plynulý provoz.



Obrázek 30: Router Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro

(Zdroj: ABCTECH.CZ, n. d.)

4.11.3 Access Point

Navrhuji bezdrátový přístupový bod **U6-Lite** (EAN: 8592457203841), ten nabízí řadu funkcí a vlastností jako například funkce PoE pro napájení přes ethernetový kabel a čtyři interní antény se ziskem 3 dBi. Síť Wi-Fi poskytuje rychlosti až 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 1200 Mbit/s v pásmu 5 GHz s technologií MU-MIMO, která zajišťuje vysokou přenosovou rychlost a šířku pásma. Přístupový bod má tenký a elegantní design, což umožňuje elegantní umístění v různých místnostech.



Obrázek 31: Access Point Ubiquiti UniFi U6-Lite

(Zdroj: SUNTECH.CZ, n. d.)

4.12 Pokrytí wifi signálem

Pro zajištění kvalitního a spolehlivého WiFi signálu pro celý objekt navrhuji použít deset výše zmíněných bezdrátově přístupových bodů. Tyto přístupové body by měly být strategicky rozmístěny podle Přílohy 3, tím bude zajištěn optimální signál v celém objektu.

4.13 Ekonomické zhodnocení

V této části uvedu kompletní soupis materiálních nákladů, které jsou spojené s implementací navrženého řešení. Ceny jednotlivých prvků jsou stanoveny podle ceníků internetových prodejců, tudíž se vzájemně mohou lišit. Dále provedu odhad nákladů na instalaci a samotné vytvoření projektu. Uvedené náklady budou odpovídat polovině ceny stanovené za materiál. Rezervní náklady (vícepráce) budou stanoveny pro zednické práce a neočekávané výdaje při instalaci kabeláže. Zde uvedu pouze souhrnný rozpočet, položkový rozpočet materiálu použitého k instalaci kabeláže je uveden v Příloze č. 6.

Tabulka 4: Celkový rozpočet

Popis	Cena (Kč)
Odhadovaná cena za materiál	182 747
Odhadované náklady na instalaci	90 000
Rezervní náklady	20 000
Celková cena bez DPH	292 747
Celková cena včetně DPH	354 224

(Zdroj: Vlastní zpracování)

ZÁVĚR

Během realizace bakalářské práce jsem se zaměřil na vytvoření kvalitního návrhu počítačové sítě, která by plně vyhovovala potřebám základní školy. V souladu s požadavky investora jsem navrhl síťové prvky, které zajišťují rychlé a spolehlivé připojení k internetu. Výsledkem je kompletní a funkční návrh počítačové sítě, který bude sloužit pro efektivní vzdělávání na základní škole. Věřím, že tento návrh přispěje ke zlepšení vzdělávacích výsledků školy a usnadní práci pedagogům a administrativě.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] 19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, 5x kovový třmen "G", černý | *SECOMP a.s.* [online]. Copyright © 1997 [cit. 01.04.2023]. Dostupné z: https://www.secomp.cz/?cls=stoitem&stiid=13167&gclid=CjwKCAiAxvGfBhB-EiwAMPakqsWzJFy-mx1RGA551hi7szP4tl6_BvR-0Ze6JNMg0doan3UccOLEARoCVYMQAvD_BwE
- [2] 726154101 - Wurth Elektronik – Kryt / Zátka proti Prachu, Protiprachová Čepička, RJ45 Konektory. *Farnell Česká republika – Distributor elektronických součástek* [online]. Copyright © [cit. 01.04.2023]. Dostupné z: https://cz.farnell.com/wurth-elektronik/726154101/dust-cover-rj45/dp/1908437?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAyLfEd-d_BkyxTXTazpoYcJ7d0GL2oVpAevC7vu65BJ47AfCtffiCdwGsaArnAEALw_wcB&mckv=sYqdCTT0j_dc|pcrid|204078323264|kword|726154101|match|p|plid||slid||product||pgrid|45453075520|ptaid|kwd-371501638997|&CMP=KNC-GCZ-GEN-SKU-MDC
- [3] Acar 504WF Rack, 19" napájecí panel, 5x230V, 3m, černý | *SUNTECH Computer – prodej počítačů, elektroniky a spotřebního materiálu* [online]. Copyright © 2002 [cit. 01.04.2023]. Dostupné z: https://www.suntech.cz/acar-504wf-rack-19-napajeci-panel-5x230v-3m-cerny_d95478.html
- [4] Comparison of “peer-to-peer” vs “client-server” Network Models. *Networks Training* [online]. [cit. 2022-11-11]. Dostupné z: <https://www.networkstraining.com/peer-to-peer-vs-client-server-network/>
- [5] ČSN EN 50174-1 ed. 3 - Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality – Technické normy. *Technické normy – ČSN normy – Technické normy* [online]. Copyright © EUROPEAN STANDARD. Všechna práva vyhrazena. [cit. 09.11.2022]. Dostupné z: <https://www.technickenormy.cz/csn-en-50174-1-ed-3-informacni-technologie-instalace-kabelovych-rozvodu-cast-1-specifikace-a-zabezpeceni-kvality/>

- [6] DATACOM Patch panel 48p. Cat5e 1U BK 8x6p. Modul, UTP, 19". *BOHEMIAPC.cz* [online]. Copyright © [cit. 01.04.2023]. Dostupné z: <https://www.bohemiapc.cz/datacom-patch-panel-48p-cat5e-1u-bk-8x6p-modul-utp-19/>
- [7] Datová zásuvka Tango pro internet 2x RJ45 bílá. *MojeElektro.cz* [online]. Dostupné z: https://mojeelektro.cz/abb-tango-datove-zasuvky-rj45/17755-datova-zasuvka-tango-pro-internet-2x-rj45-bila-.html?gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeADbmBqK-vwxSNIJzkrZlFgHDVc0Trp70ZuYMK9-o4bVt1Sq6IxHYwaAubUEALw_wcB
- [8] HORÁK, Jaroslav a Milan KERŠLÁGER. *Počítačové sítě pro začínající správce*. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. Bestseller (Computer Press). ISBN 80-251-0892-9
- [9] i4wifi.cz | Ubiquiti UniFi Switch 48 USW-48. *i4wifi.cz* [online]. Dostupné z: https://www.i4wifi.cz/cs/252577-ubiquiti-unifi-switch-48-48x-gbit-rj45-4x-sfp-fanless?gclid=Cj0KCQjwn9CgBhDjARIsAD15h0DOGELXebpD7vbsd6ymoKLnKVkGSzmaMYxszz7st-ILE9Er0rN1tYEaAtjDEALw_wcB
- [10] JIROVSKÝ, Václav. *Vademecum správce sítě*. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-745-1
- [11] JORDÁN, Vilém a Viktor ONDRÁK. *Infrastruktura komunikačních systémů I: univerzální kabelážní systémy*. Druhé, rozšířené vydání. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-214-5115-5
- [12] Katalog KOPOS. *ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL KOPOS* [online]. 1-268 [cit. 2023-04-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi84amp34j-AhXL_7sIHQQ7DE0QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.shopelektro.cz%2Fcontent%2Fdownload%2F113074%2F2995076%2Ffile%2Feum_cz.pdf&usg=AOvVaw0wWYJPA_jLf4KovulNSvIf

- [13] Legrand EvoLine nástěnný datový rozvaděč 16U. CZC.cz [online]. Dostupné z: <https://www.czc.cz/legrand-evoline-nastenny-datovy-rozvadec-16u-600x450mm-65kg-sklenene-dvere/266689/produkt>
- [14] ONDRÁK, V. (2022, 15. únor). *Počítačové sítě 2* [přednáška]. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
- [15] ONDRÁK, V. (2022, 5. duben). *Počítačové sítě 6* [přednáška]. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
- [16] ONDRÁK, V. (2022, 8. únor). *Počítačové sítě 1* [přednáška]. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
- [17] Parapetní kanál dutý PK 90x55 D | *iElektra.cz - elektroinstalační materiál*. [online]. Copyright © 1995 [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: https://www.ielektra.cz/parapetni-kanal-duty-pk-90x55-d?gclid=Cj0KCQiApb2bBhDYARIsAChHC9scyjSeKXN4AvbgOzovtq5EcW0zGubvTMhMD1GrkKlNEOqUxu4wvY0aAshCEALw_wcB
- [18] Parapetní žlaby | K&V ELEKTRO a.s. *K&V ELEKTRO a.s.* [online]. Copyright © [cit. 09.11.2022]. Dostupné z: <https://www.kvelektro.cz/parapetni-listy-307>
- [19] Patch kabel UTP CAT5E, 0,5m – šedý | ABCTECH – výpočetní technika a elektronika. *ABCTECH – výpočetní technika a elektronika* [online]. Copyright © 2023 [cit. 01.04.2023]. Dostupné z: https://www.abctech.cz/patch-kabel-utp-cat5e-0-5m-sedy_d12947.html
- [20] PUŽMANOVÁ, Rita. *TCP/IP v kostce*. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-236-2
- [21] *Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě*. Znojmo: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Znojmo, 2006-. Publikace (Státní okresní archiv Znojmo). ISBN 978-80-88145-22-6

- [22] Series 101: Multimode vs. Singlemode | www.flukenetworks.com. *Tools for Installation, Certification and Troubleshooting of Network Cabling – Fluke Networks®* [online]. Copyright ©2006 [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: <https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/series-101-multimode-vs-singlemode>
- [23] Solarix 19" Patch panel, černý SX24-5E-STP-BK. CZC.cz [online]. Dostupné z: <https://www.czc.cz/solarix-19-patch-panel-cerny/221632/produkt>
- [24] Solarix zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá. CZC.cz [online]. Dostupné z: https://www.czc.cz/solarix-zasuvka-cat6-utp-2-x-rj45-pod-omitku-bila-sx9-2-6-utp-wh/234426/produkt?gclid=Cj0KCQiApb2bBhDYARIsAChHC9vCpphbkpEZuEoKI9JKGCKx4-Opv444WrekgKcMod82MUMw0Ywa0SkaArfaEALw_wcB
- [25] Technické normy ČSN. Bezpečnostní tabulky. | TECHNOR print, s.r.o. Hradec Králové. *Technické normy ČSN. Bezpečnostní tabulky.* | *TECHNOR print, s.r.o. Hradec Králové* [online]. Copyright © 2020 [cit. 08.11.2022]. Dostupné z: <https://www.technicke-normy-csn.cz/>
- [26] TRULOVE, James. *Sítě LAN: hardware, instalace a zapojení*. Praha: Grada, 2009. Profesionál. ISBN 978-80-247-2098-2
- [27] Ubiquiti U6-Lite – UniFi 6 Lite Access Point. SUNTECH.cz [online]. Copyright © 2002 [cit. 02.04.2023]. Dostupné z: https://www.suntech.cz/ubiquiti-u6-lite-unifi-6-lite-access-point_d552614.html
- [28] Ubiquiti UDM-Pro – UniFi Dream Machine Pro. *ABCTECH – výpočetní technika a elektronika* [online]. Copyright © 2023 [cit. 02.04.2023]. Dostupné z: https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&stiid=37561&gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeBg-iUYAAmrtPyYbrlh-0RtndHqMrqxjAsyoLjUV0AD2bnKwDLbtoaAuKREALw_wcB

- [29] *VARNET* [online]. Copyright © [cit. 09.11.2022]. Dostupné z: https://www.varnet.cz/soubory-ve-skladu/Karty/Spol_Zarazene/01-MANU%C3%81LY%20CS/SKS%20prirucka%20-%20man-a4.pdf
- [30] VAVREČKOVÁ, Šárka. *Počítačová síť a internet*. Slezská univerzita v Opavě: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-245-4
- [31] HEAVY.AI. Analytics for Decision-Making. *HEAVY.AI* [online]. Copyright © 2022 [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: <https://www.heavy.ai/technical-glossary/network-topology>
- [32] ZŠ Hrušovany nad Jevišovko. *ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou* [online]. Copyright © 2022 [cit. 09.11.2022]. Dostupné z: <https://www.zshrusovany.cz/>

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČSN	česká technická norma
dBi	decibel
DPI	Deep Packet Inspection
EAN	European Article Number
Gb/s	gigabit za sekundu
IDS	Instrusion Detection System
IKS	Infrastruktura komunikačních systémů
IPS	Instrusion Prevention System
LED	Light Emitting Diode
Mb/s	megabit za sekundu
MHz	megahertz
MIMO	Multiple Input Multiple Output
MU	Multi-User
P/N	Part number
PC	Personal computer
PDU	Protocol Data Unit
PoE	Power over Ethernet
PVC	Polyvinylchlorid
UDP	User Datagram Protocol

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ

Obrázek 1: Porovnání modelů Klient-Server a Peer-to-Peer.....	21
Obrázek 2: Sběrníková topologie.....	22
Obrázek 3: Hvězdicová topologie.....	22
Obrázek 4: Kruhová topologie.....	23
Obrázek 5: Stromová topologie.....	23
Obrázek 6: Smíšená topologie.....	24
Obrázek 7: Srovnání modelu ISO/OSI a architektury TCP/IP.....	27
Obrázek 8: Řešení stínění folií.....	31
Obrázek 9: STP kabel.....	31
Obrázek 10: UTP kabel.....	32
Obrázek 11: FTP kabel.....	32
Obrázek 12: ISTP kabel.....	33
Obrázek 13: Porovnání struktury Mnohovidových a Jednovidových vláken.....	35
Obrázek 14: Schématické znázornění sekcí kabelážního systému.....	38
Obrázek 15: Nástěnný datový rozvaděč.....	39
Obrázek 16: Patch panel s 24 porty.....	39
Obrázek 17: Parapetní žlab.....	40
Obrázek 18: Datová zásuvka pod omítku pro 2x RJ45.....	40
Obrázek 19: Parapetní žlab KOPOS PK 110x70 mm.....	45
Obrázek 20: Elektroinstalační trubka KOPOS vnější Ø 25 mm.....	46
Obrázek 21: Lišta hranatá KOPOS 20x10 mm.....	46
Obrázek 22: Patch Cord UTP Cat5E.....	50
Obrázek 23: Datová zásuvka ABB, design TANGO.....	51
Obrázek 24: Zátka proti prachu.....	51
Obrázek 25: Datacom Patch Panel 48 portů 1U.....	52
Obrázek 26: Horizontální organizér Value 19"G.....	54
Obrázek 27: Napájecí panel Acar 504WF Rack.....	55
Obrázek 28: Logické schéma sítě.....	57

Obrázek 29: Switch Ubiquiti UniFi NAPUBT1075	58
Obrázek 30: Router Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro.....	59
Obrázek 31: Access Point Ubiquiti UniFi U6-Lite.....	59

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK

Tabulka 1: Tabulka tříd, kategorií a využití UTP kabeláže.....	33
Tabulka 2: Technické normy	36
Tabulka 3: Osazení datového rozvaděče	53
Tabulka 4: Celkový rozpočet.....	60


SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍLOH


Příloha 1: Výkresová dokumentace	72
Příloha 2: Současný a navrhovaný počet přípojných míst.....	75
Příloha 3: Schéma tras a přípojných míst	76
Příloha 4: Zapojení portů patch panelů	79
Příloha 5: Kabelová tabulka.....	80
Příloha 6: Rozpočet materiálu.....	83

Příloha 1: Výkresová dokumentace

První nadzemní podlaží		Druhé nadzemní podlaží	
Číslo místnosti	Název místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti
I01	Schodiště do 1. NP	II01	Toalety žáci
I02	Sborovna	II02	Toalety žáci
I03	Kmenová učebna	II03	Učebna chemie
I04	Toalety učitelé	II04	Kabinet chemie
I05	Šatna + pracovní místnost	II05	Učebna informatiky
I06	Pracovna asistentů	II06	Kmenová učebna
I07	Kancelář	II07	Kabinet zeměpisu
I08	Schodiště 1NP – 2NP	II08	Kmenová učebna
I09	Toalety žáci	II09	Kabinet přírodopisu
I10	Toalety žáci	II10	Kmenová učebna
I11	Šatna tělocvičny	II11	Kmenová učebna
I12	Sportovní hala	II12	Učebna jazyků
I13	Sklad nářadí	II13	Chodba
I14	Kmenová učebna		
I15	Kmenová učebna		
I16	Sklad učebnic		
I17	Kmenová učebna		
I18	Ředitelna		
I19	Chodba		

První nadzemní podlaží

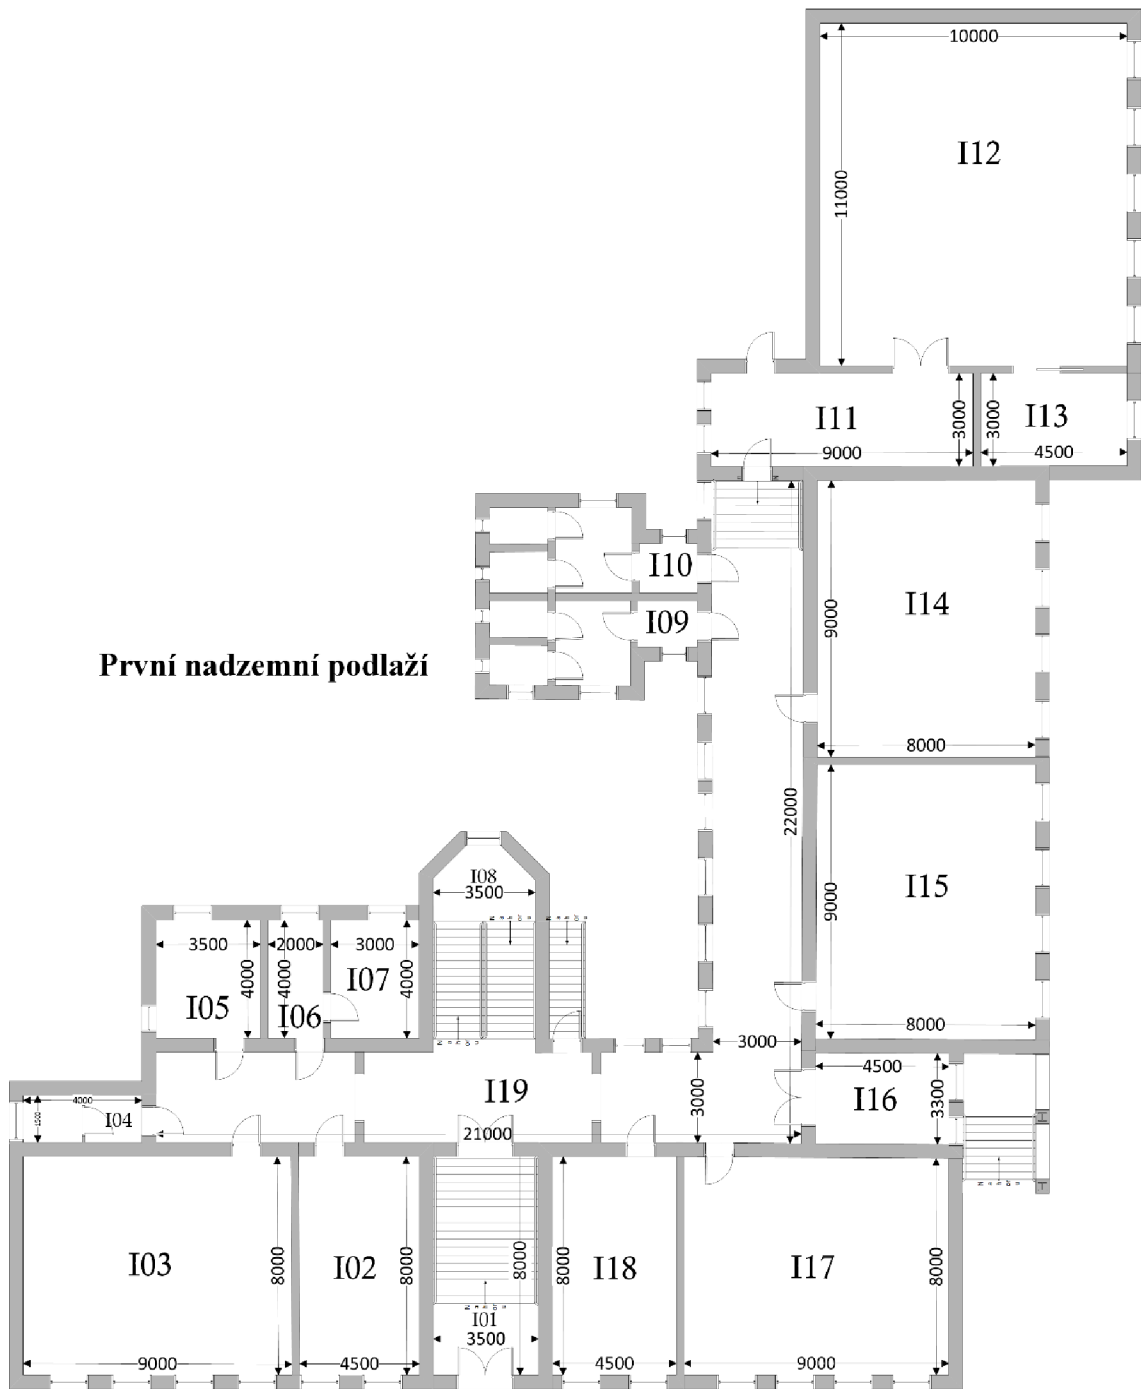

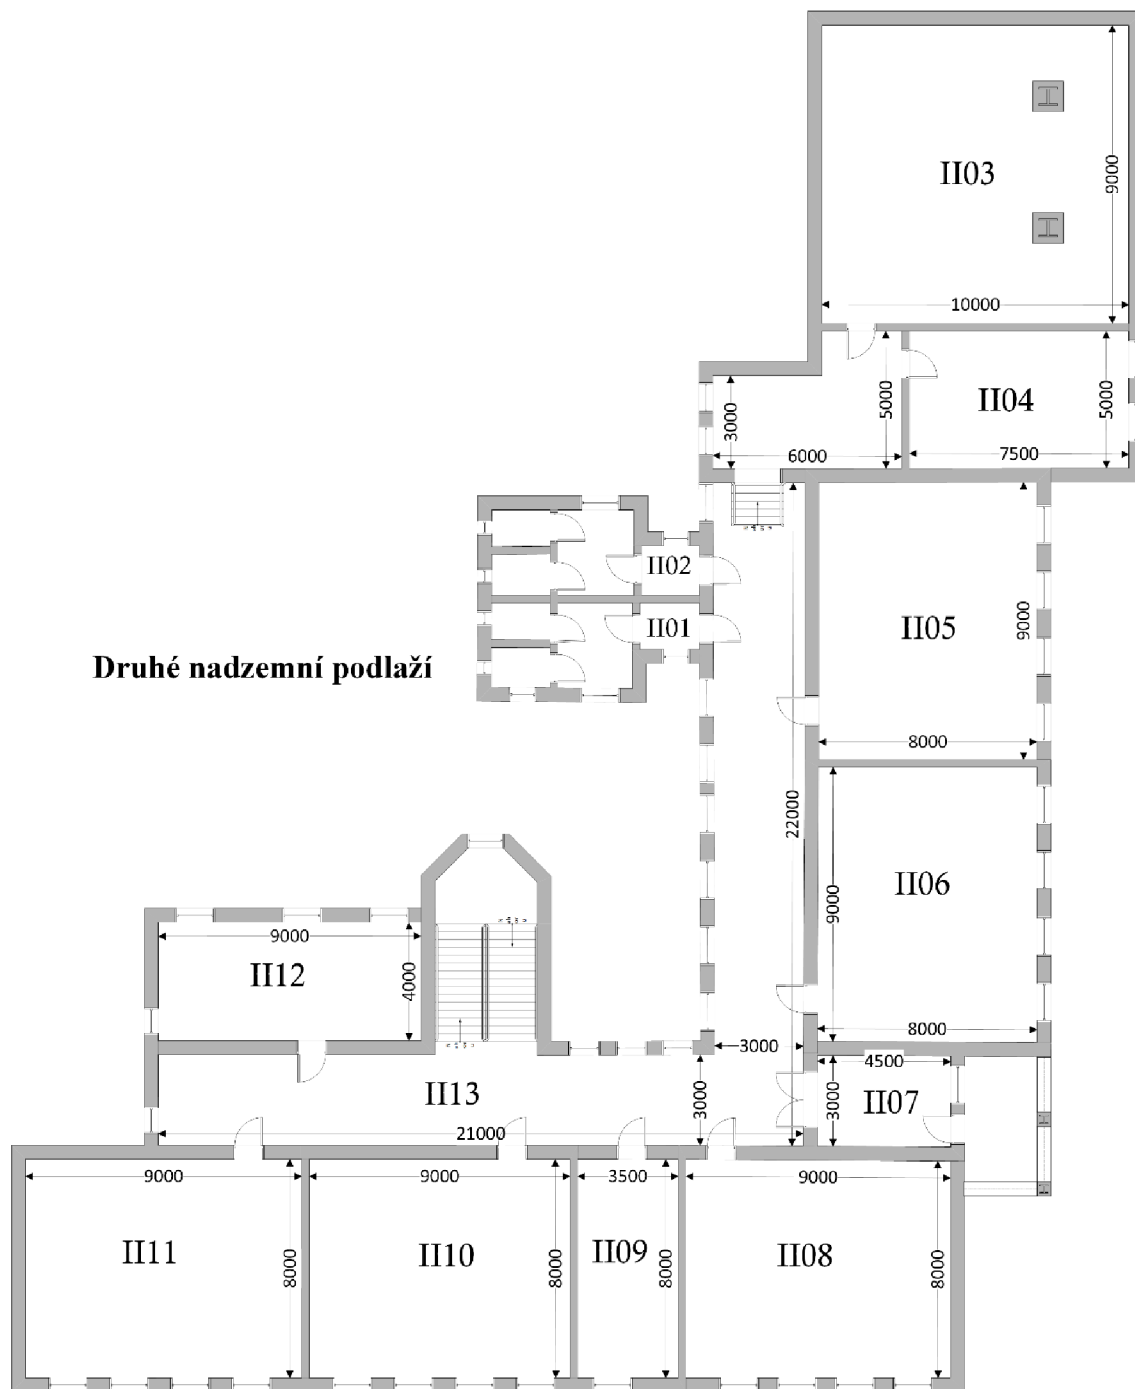


(Zdroj: Vlastní zpracování)


Příloha 2: Současný a navrhovaný počet přípojných míst

První nadzemní podlaží			
Číslo místnosti	Název místnosti	Současný počet přípojných míst	Navrhovaný počet přípojných míst
I01	Schodiště do 1NP	0	0
I02	Sborovna	0	3
I03	Kmenová učebna	1	2
I04	Toalety učitelé	0	0
I05	Šatna + pracovní místnost	1	5
I06	Pracovna asistentů	0	2
I07	Kancelář	1	2
I08	Schodiště 1NP – 2NP	0	0
I09	Toalety žáci	0	0
I10	Toalety žáci	0	0
I11	Šatna tělocvičny	0	0
I12	Sportovní hala	0	0
I13	Sklad nářadí	0	0
I14	Kmenová učebna	1	3
I15	Kmenová učebna	1	2
I16	Sklad učebnic	0	0
I17	Kmenová učebna	1	3
I18	Ředitelna	1	2
I19	Chodba	0	0
Celkem přípojných míst		7	24
První nadzemní podlaží			
Číslo místnosti	Název místnosti	Současný počet přípojných míst	Navrhovaný počet přípojných míst
II01	Toalety žáci	0	0
II02	Toalety žáci	0	0
II03	Učebna chemie	1	3
II04	Kabinet chemie	0	1
II05	Učebna informatiky	25	27
II06	Kmenová učebna	1	3
II07	Kabinet zeměpisu	0	0
II08	Kmenová učebna	1	2
II09	Kabinet přírodopisu	0	1
II10	Kmenová učebna	1	2
III11	Kmenová učebna	1	3
II12	Učebna jazyků	1	3
II13	Chodba	0	0
Celkem přípojných míst		31	45

(Zdroj: Vlastní zpracování)

Příloha 3: Schéma tras a přípojných míst

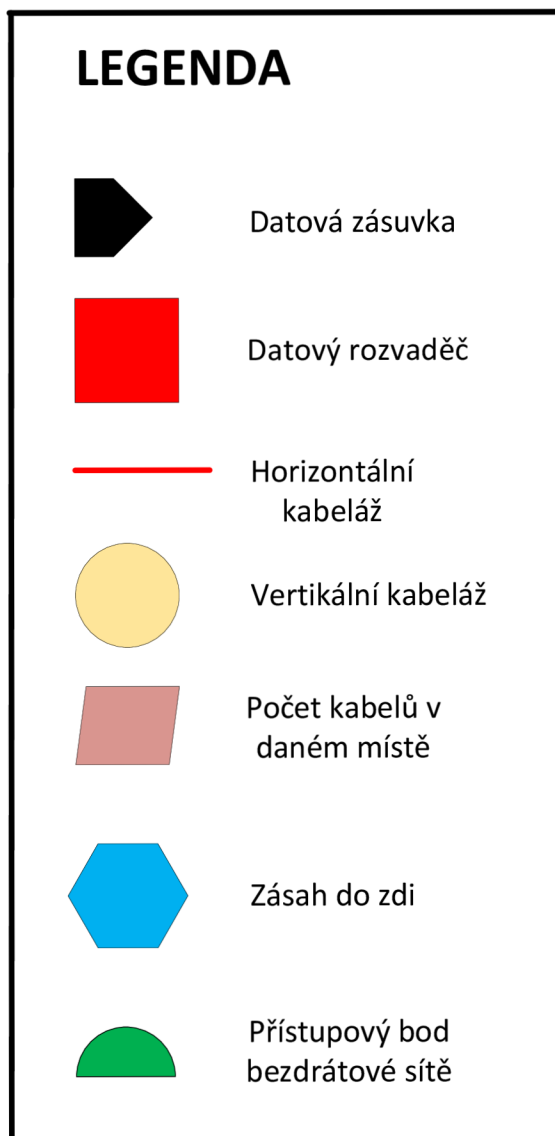

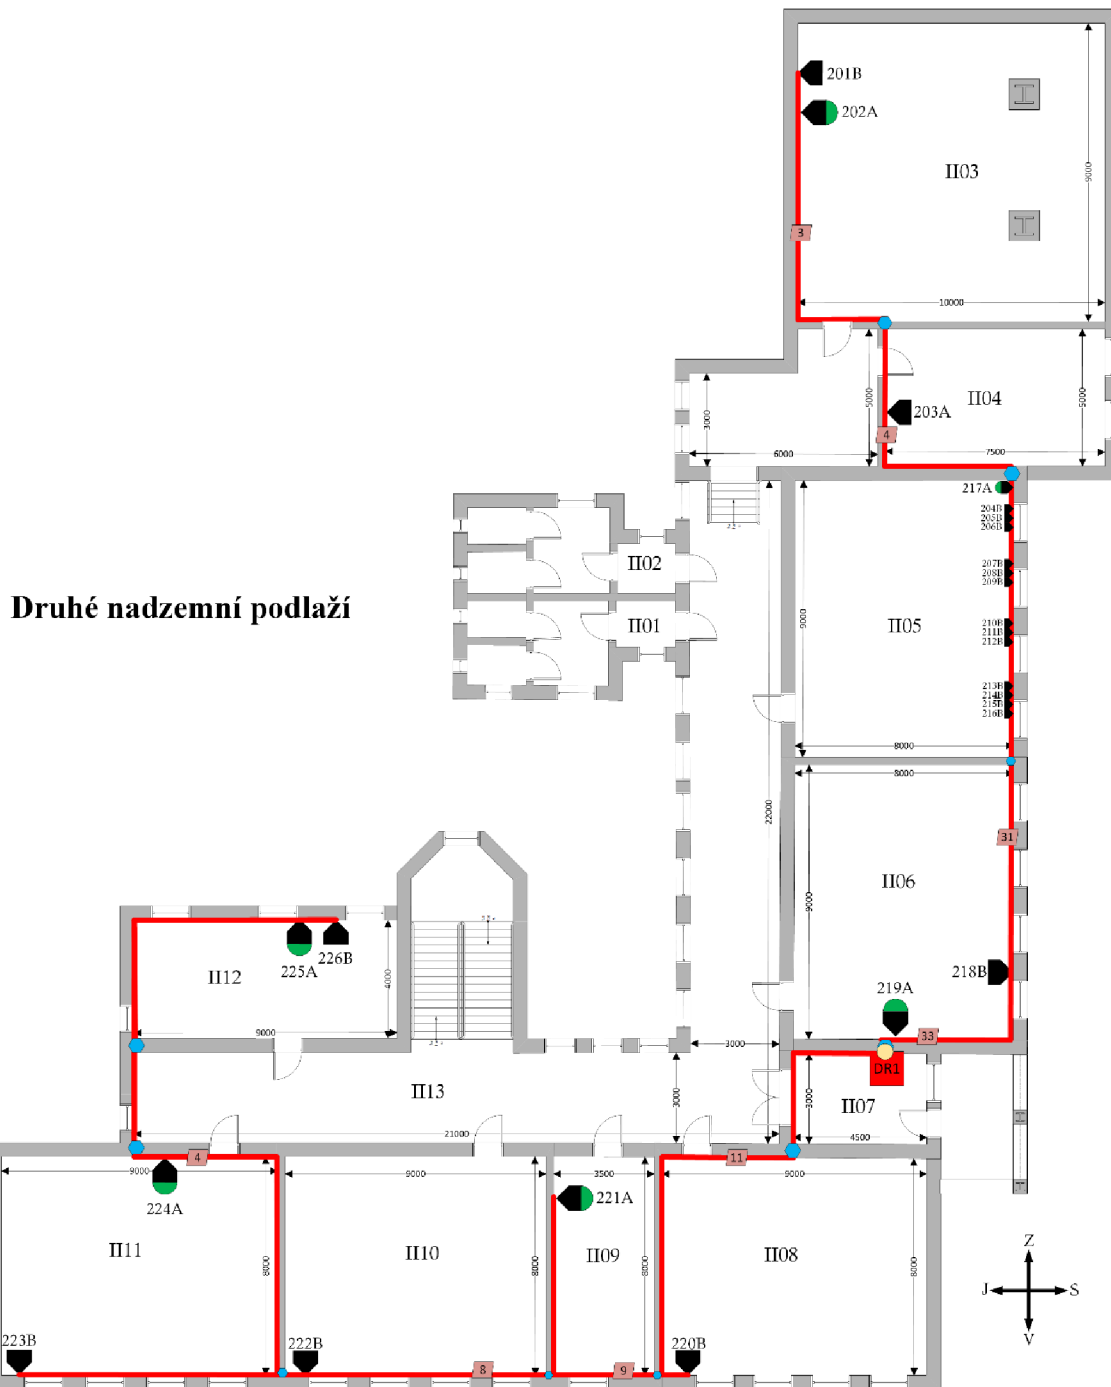

(Zdroj: Vlastní zpracování)

Příloha 4: Zapojení portů patch panelů

PP1 - 24 portů																							
101A	101B	103A	103B	104A	104B	105A	106A	108A	108B	109A	109B	111A	111B	112A	112B	114A	114B	115A	115B	-	-	-	-
První nadzemní podlaží																							
PP2 - 48 portů																							
201A	201B	203A	204A	204B	205A	205B	206A	206B	207A	207B	208A	208B	209A	209B	210A	210B	211A	211B	212A	212B	213A	213B	214A
214B	215A	215B	216A	216B	218A	218B	220A	220B	222A	222B	223A	223B	226A	226B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druhé nadzemní podlaží																							
PP3 - 16 portů																							
102A	107A	110A	113A	-	-	-	-	202A	217A	219A	221A	224A	225A	-	-								
Přístupové body																							

(Zdroj: Vlastní zpracování)

Příloha 5: Kabelová tabulka

První nadzemní podlaží								
Patch Panel	Port Patch Panelu	Míst-nost	Zásuv- vka	Značení portu	Značení kabelu	Délka kabelu (m)	Komentář k umístění zásuvky	
1	01	I02	01	101A	101A	28,15	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	02			101B	101B	28,15		
3	01		02	102A	102A	28,15	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	03	I03	03	103A	103A	38,9	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	04			103B	103B	38,9		
1	05	I05	04	104A	104A	41,9	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	06			104B	104B	41,9		
1	07		05	105A	105A	43,4	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	08		06	106A	106A	46,9	Zásuvka v parapetním žlabu	
3	02		07	107A	107A	38,1	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	09		I06	08	108A	108A	49,5	Zásuvka v parapetním žlabu
1	10				108B	108B	49,5	
1	11	I07	09	109A	109A	50	Zásuvka na omítce	
1	12			109B	109B	50		
3	03		10	110A	110A	26,85	Zásuvka na omítce	
1	13	I14	11	111A	111A	20,85	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	14			111B	111B	20,85		
1	15	I15	12	112A	112A	12,6	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	16			112B	112B	12,6		
3	04	I17	13	113A	113A	11,2	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	17		14	114A	114A	26,4	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	18			114B	114B	26,4		
1	19	I18	15	115A	115A	26,15	Zásuvka v parapetním žlabu	
1	20			115B	115B	26,15		
Celková délka kabeláže pro 1NP						783,5		
S rezervou 10 %						861,85		

Druhé nadzemní podlaží								
Patch Panel	Port Patch Panelu	Míst-nost	Zá-suvka	Značení portu	Značení kabelu	Délka kabelu (m)	Komentář k umístění zásuvky	
2	01	II03	01	201A	201A	48,5	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	02			201B	201B	47,5		
3	09		02	202A	202A	44,5	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	03	II04	03	203A	203A	31,25	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	04	II05	04	204A	204A	23,6	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	05			204B	204B	23,6		
2	06		05	05	205A	205A	23,5	Zásuvka v parapetním žlabu
2	07				205B	205B	23,5	
2	08		06	06	206A	206A	23,4	Zásuvka v parapetním žlabu
2	09				206B	206B	23,4	
2	10		07	07	207A	207A	21,6	Zásuvka v parapetním žlabu
2	11				207B	207B	21,6	
2	12		08	08	208A	208A	21,5	Zásuvka v parapetním žlabu
2	13				208B	208B	21,5	
2	14		09	09	209A	209A	21,4	Zásuvka v parapetním žlabu
2	15				209B	209B	21,4	
2	16		10	10	210A	210A	19,6	Zásuvka v parapetním žlabu
2	17				210B	210B	19,6	
2	18		11	11	211A	211A	19,5	Zásuvka v parapetním žlabu
2	19				211B	211B	19,5	
2	20		12	12	212A	212A	19,4	Zásuvka v parapetním žlabu
2	21				212B	212B	19,4	
2	22		13	13	213A	213A	17,6	Zásuvka v parapetním žlabu
2	23				213B	213B	17,6	
2	24	14	14	214A	214A	17,5	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	25			214B	214B	17,5		
2	26	15	15	215A	215A	17,4	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	27			215B	215B	17,4		
2	28	16	16	216A	216A	17,3	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	29			216B	216B	17,3		
3	10		17	217A	217A	26,75	Zásuvka na omítce	
2	30	II06	18	218A	218A	10	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	31			218B	218B	10		
3	11		19	219A	219A	3	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	32	II08	20	220A	220A	24	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	33			220B	220B	24		
3	12	II09	21	221A	221A	34,75	Zásuvka na omítce	
2	34	II10	22	222A	222A	34	Zásuvka v parapetním žlabu	
2	35			222B	222B	34		
2	36	II11	23	223A	223A	42,25	Zásuvka	

2	37			223B	223B	42,25	v parapetním žlabu
3	13		24	224A	224A	49,25	Zásuvka v parapetním žlabu
3	14	II12	25	225A	225A	62,75	Zásuvka v parapetním žlabu
2	38		26	226A	226A	65,75	Zásuvka
2	39			226B	226B	65,75	v parapetním žlabu
Celková délka kabeláže pro 1NP						1226,85	
S rezervou 10 %						1349,54	

(Zdroj: Vlastní zpracování)

Příloha 6: Rozpočet materiálu

Skupina	Položka	Popis	Kód	Počet ks/m	Cena v Kč	
					Za ks/m bez DPH	Celkem bez DP H
Materiál tras	1425 K10 MONOFL EX EN 320 N PVC	Ohebná elektroinstalační trubka Ø 25 mm	859556 892701 9	9	11,7	105,3
	1432 K10 MONOFL EX EN 320 N PVC	Ohebná elektroinstalační trubka Ø 32 mm	859556 892702 6	6	19,6	117,6
	1440 K10 MONOFL EX EN 320 N PVC	Ohebná elektroinstalační trubka Ø 40 mm	859505 761971 5	4	24,7	98,8
	1450 K10 MONOFL EX EN 320 N PVC	Ohebná elektroinstalační trubka Ø 50 mm	859505 761972 2	4	34,4	137,6
	KOPOS PK 110X70 D_HD	Parapetní žlab 110x70 mm	859505 763288 2	164	403	66092
	KOPOS PK 140X70 D_HD	Parapetní žlab 140x70 mm	859505 763291 2	22	449,8	9895,6
	KOPOS LHD 20X10_HD	Lišta 20x10 mm	859505 762058 2	18	21,3	383,4
Příslušenství pro žlaby různého rozměru	8451_HB / 8461_HB	Kryt koncový	-	18 / 2	120,8 / 137,2	2448,8
	8452_HB / 8462_HB	Kryt spojovací	-	53 / 7	120,8 / 137,4	7364,2
	8453_HB / 8463_HB	Kryt ohybový	-	13 / 1	185,5 / 221,60	2633,1
	8454_HB / 8464_HB	Kryt odbočný	-	5 / 0	186,3 / 223,7	931,5
	8455_HB / 8465_HB	Kryt rohový vnitřní	-	14 / 1	185,2 / 221,8	2814,6
	8457_HB / 8467_HB	Kryt průchodkový	-	29 / 3	67,7 / 78,1	2197,6
Příslušenství pro lišty	8921_HB	Kryt koncový	859505 761997 5	3	9,6	28,8
	8922_HB	Kryt spojovací	859505 761998 2	4	9,6	38,4
	8923_HB	Kryt ohybový	859505 761999	2	14,3	28,6

			9			
Kabely	Masterlan UTP Cat5e, PVC, 24AWG, 305m box	UTP kabel	UTP5E 24-MS	9	1314	11826
	sputp001	Patch cord 0,1 m	859222 001192 5	10	29,75	297,5
	sputp002	Patch cord 0,25 m	859222 001001 0	69	32,23	2223,87
	sputp005	Patch cord 0,5 m	859222 000109 4	2	33,88	67,76
	sputp01	Patch cord 1 m	859222 000114 8	24	29,75	714
	sputp02	Patch cord 2 m	859222 000119 3	5	41,32	206,6
	sputp03	Patch cord 3 m	859222 000124 7	4	50,41	201,64
	sputp05	Patch cord 5 m	859222 000129 2	8	63,64	509,12
	sputp07	Patch cord 7 m	859222 000130 8	4	71,9	287,6
Spojovací prvky	ABB Tango 1x RJ45 Cat.5e, UTP (White)	Datová Zásuvka 1xRJ-45	-	13	153	1989
	ABB Tango 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White)	Datová Zásuvka 2x RJ-45	-	28	171	4788
	KP PK_HB	Přístrojová krabice pro kanály	859505 762901 1	37	78,7	2911,9
	LK 80X28/T	Box na omítku	859505 761730 8	4	31	124
	i54_5027121222	Patch panel 24xRJ-45	859625 000448 3	1	922,3	922,3
	i54_5027121233	Patch panel 48xRJ-45	859625 000442 1	1	1153,7	1153,7
	i54_502712121	Patch panel 16xRJ-	859625	1	594,2	594,2

		45	000443 8			
Datový rozvaděč	RUA-18-AS5-CAX-A1	19" rozvaděč	859510 501879 8	1	5123	5123
	Value 19"G	Horizontální organizér	763004 961332 4	3	177	531
	ACAR 504WF Rack	Napájecí panel	590474 325540 4	1	573	573
Aktivní prvky	NAPUBT1039	Switch 24xRJ-45	810354 024771	1	4363	4363
	NAPUBT1075	Switch 48xRJ-45	810010 072498	1	8890	8890
	NAPUBT1036	PoE Switch 16xRJ-45	810354 023279	1	6448	6448
	UniFi Dream Machine Pro	Router	817882 027373	1	8286	8286
	U6-Lite	Access point	859245 720384 1	10	2222	22220
Ostatní	Montážní prvky	Montážní prvky	-	odhad	2000	2000
	Samolepící štítky na kabely 100ks	Samolepící štítky na kabely 100ks	-	2	90	180
	Krytka konektoru	Krytka konektoru 100ks	726154 101	1	106,83	106,83
Celkem bez DPH						182747

(Zdroj: Vlastní zpracování)